

**UCHWAŁA NR XXV/214/2021  
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 23 czerwca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16 i art. 12 pkt 9 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123 ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZATWIERDZAM

Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
*Adam Grunwald*  
m.l. bryg. mgr Adam Grunwald



**Sprawozdanie z działalności  
Komendy Powiatowej  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Chodzieży w 2020 roku**

**Chodzież, dnia 30 marca 2021 r.**


# I. Ogólna charakterystyka powiatu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w wymiarze powiatowym jest **organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu**.

System ten uzupełnia łącznie **7 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do ksrp**. Ponadto na terenie powiatu funkcjonuje **16 jednostek OSP** spoza ksrp, które wspomagają działalność ratowniczo-gaśniczą.

## Charakterystyka powiatu

**Powiat chodzieski** położony jest w północnej części województwa wielkopolskiego. Geograficznie leży na Wysoczyźnie Chodzieskiej oraz na skraju środkowej pradoliny Noteci.

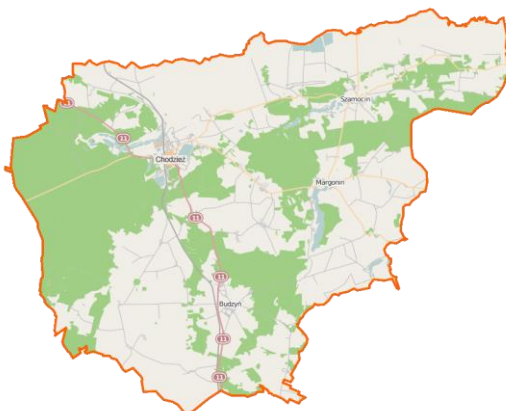

Jest jednym z mniejszych powiatów województwa, w jego skład wchodzi 5 gmin. Dokładne dane dotyczące powierzchni i zaludnienia przedstawia poniższa tabela (stan na 31.12.2019 r. - [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)).

### Dane statystyczne powiatu

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Powierzchnia [km <sup>2</sup> ]	Ludność	Gęstość zaludnienia [os./km <sup>2</sup> ]
1.	Miasto i Gmina Margonin	123	6 468	53
2.	Miasto i Gmina Szamocin	127	7 508	59
3.	Miasto Chodzież	13	18 684	1 463
4.	Gmina Chodzież	213	6 067	28
5.	Gmina Budzyń	209	8 502	41
	<b>RAZEM POWIAT</b>	<b>685,0</b>	<b>47 229</b>	<b>69</b>

Charakterystyka geograficzna determinuje w znacznym stopniu profil działalności gospodarczej prowadzonej na terenie powiatu. Powiat chodzieski nie posiada rozwiniętego przemysłu, działalność gospodarczą prowadzi 3 242 podmiotów

(na podstawie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej). Ma charakter rolniczo-turystyczny. W/w czynniki powodują, że mniejszy wpływ na charakter występujących zdarzeń i zagrożeń (zarówno ilościowy jak i jakościowy) ma dynamiczny rozwój cywilizacyjny. Udział ilościowy zdarzeń z substancjami chemicznymi, promieniotwórczymi, zdarzeń w obiektach przemysłowych itp., jest stosunkowo niewielki. Znaczne zagrożenie niesie jednak ze sobą wzrost liczby pojazdów, zarówno rejestrowanych na terenie powiatu, jak i poruszających się po trasach komunikacyjnych przebiegających przez jego teren.

Zagrożenie pożarowe na terenie powiatu, wynika w głównej mierze z jego rolniczego charakteru:

- ponad 37 tys. ha użytków rolnych,
- około 3130 indywidualnych gospodarstw rolnych oraz rozległych kompleksów leśnych.

Obszary leśne stanowią zasoby administrowane przez nadleśnictwa: Podanin, Durowo i Sarbia. Lasy **zajmują 235,7 km<sup>2</sup> powierzchni, co stanowi 34,5 % powierzchni ogólnej.**

## II. Statystyka porównawcza zdarzeń

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w 2020 roku obsłużyło **706 zdarzeń**, które zgłoszone zostały poprzez **231 formatek** z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz **475 połączeń na nr alarmowy 998**. Łącznie na numer alarmowy 998 wpłynęło 1.019 połączeń.




W 2020 roku ilość działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu chodzieskiego prowadzonych wspólnie przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosła łącznie **706 zdarzeń**, z różnicą o 33 (-4,5 %) mniej zdarzenie w stosunku do roku 2019.

Poniżej przedstawiono porównanie ilości zdarzeń w latach 2010 – 2020, w zależności od rodzaju prowadzonych działań.

*Ilość zdarzeń w latach 2010 – 2020.*

	Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe	Interwencje razem
2 0 1 0	1 2 3	5 6 7	1 4	7 0 4
2 0 1 1	1 3 5	4 3 9	1 6	5 9 0
2 0 1 2	1 4 3	3 5 0	1 4	5 0 7
2 0 1 3	1 1 0	3 6 6	1 6	4 9 2
2 0 1 4	1 4 5	4 2 9	1 3	5 8 7
2 0 1 5	1 6 5	4 4 6	1 9	6 3 0
2 0 1 6	1 2 4	4 8 1	1 8	6 2 3
2 0 1 7	1 1 2	3 7 7	1 7	5 0 6
2 0 1 8	1 4 6	5 7 8	1 4	7 3 8
2 0 1 9	1 7 8	5 4 4	1 7	7 3 9
<b>2 0 2 0</b>	<b>1 2 5</b>	<b>5 5 7</b>	<b>2 4</b>	<b>7 0 6</b>

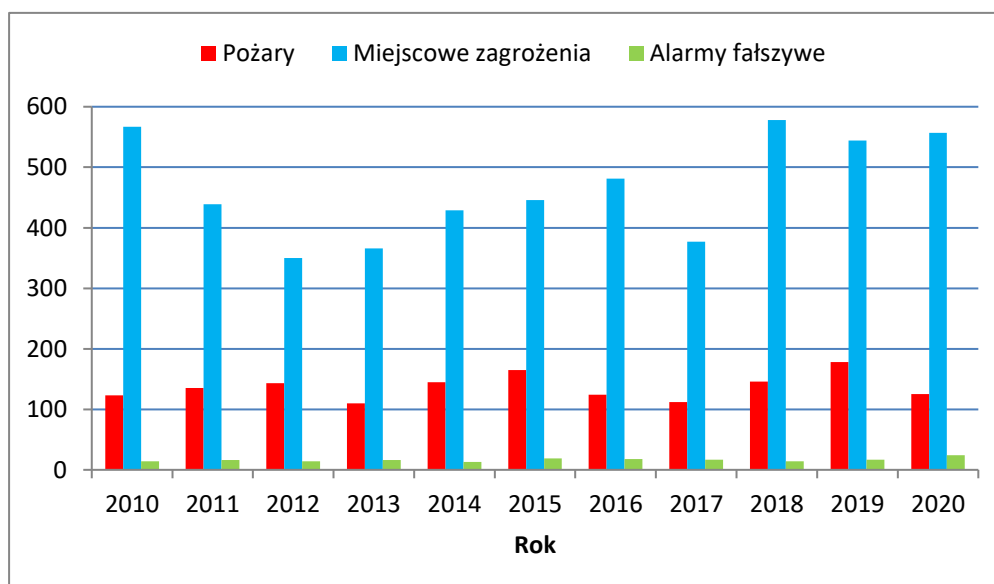

Szczegóły dotyczące działań ratowniczo-gaśniczych oraz stanu ochrony przeciwpożarowej przedstawiają się następująco:

*Szczegółowa statystyka zdarzeń w 2020 roku*

Pożary				Miejscowe zagrożenia				Alarmy fałszywe		
małe	średnie	duże	bardzo duże	małe	lokalne	średnie	duże	złośliwe	w dobrej wierze	z instal. wykryw.
121	4	0	0	56	482	19	0	2	14	8
125				557				24		
706										

*Procentowy udział zdarzeń wg rodzajów w 2020 roku*



## Zegar pożarniczy powiatu chodzieskiego

Rok 2019		Rok 2020
<b>INTERWENCJE</b>		
<p><b>739</b> (ILOŚĆ INTERWENCJI)</p> <p>WYJAZD CO 11 GODZ. I 51 MIN</p>		<p><b>706</b> (ILOŚĆ INTERWENCJI)</p> <p>WYJAZD CO 12 GODZ. I 24 MIN</p>
<b>POŻARY</b>		
<p><b>178</b> (ILOŚĆ INTERWENCJI)</p> <p>WYJAZD CO 2 DNI, 1 GODZ. I 13 MIN</p>		<p><b>125</b> (ILOŚĆ INTERWENCJI)</p> <p>WYJAZD CO 2 DNI, 22 GODZ. I 5 MIN</p>
<b>MIEJSCOWE ZAGROŻENIA</b>		
<p><b>544</b> (ILOŚĆ INTERWENCJI)</p> <p>WYJAZD CO 16 GODZ. 6 MIN</p>		<p><b>557</b> (ILOŚĆ INTERWENCJI)</p> <p>WYJAZD CO 15 GODZ. I 44 MIN</p>
<b>ALARMY FAŁSZYWE</b>		
<p><b>17</b> (ILOŚĆ INTERWENCJI)</p> <p>WYJAZD CO 21 DNI, 11 GODZ. I 18 MIN</p>		<p><b>24</b> (ILOŚĆ INTERWENCJI)</p> <p>WYJAZD CO 15 DNI I 5 GODZ.</p>

*Średni czas dojazdu do zdarzenia w latach 2014 - 2020*

Rok	Czas dojazdu w min.
2014	06:34
2015	06:48
2016	07:29
2017	07:08
2018	07:15
2019	07:04
2020	08:40

Czas dojazdu do miejsca zdarzenia w ciągu 8 min. – 62% interwencji (439).

Czas dojazdu do miejsca zdarzenia w ciągu 15 min. – 91% interwencji (643)

**Pożary** w obiektach i na terenach rolniczych i leśnych kształtują się sezonowo. W okresie letnim i wczesnojesiennym duże zagrożenie powodują rozległe połacie zbóż na pniu i obszary leśne. Wczesną wiosną wybucha duża ilość pożarów łąk przy rzece Noteć. Z kolei w okresie jesiennym i zimowym zagrożenie powodują, składowane w dużych ilościach płody rolne, często w miejscach do tego nieprzeznaczonych i nieodpowiednio przygotowanych.


Obiekty budowlane znajdujące się na naszym terenie można porównać do typowej zabudowy regionu. Większość obiektów została wzniesiona po 1945 roku. Dla tych budynków charakterystyczne są następujące parametry elementów budowlanych:

- konstrukcje nośne (mury) w większości przypadków wykonane są z cegły, pustaków, gazobetonu itp.,
- stropy betonowe lub drewniane,
- konstrukcja nośna dachów najczęściej drewniana, rzadziej stalowa (w przypadku dachów skośnych) lub betonowa,
- pokrycia dachowe: eternit, dachówka, papa lub blacha.

Budynki wzniesione przed 1945 rokiem wykonane zostały z cegły czerwonej, stropy i konstrukcja dachu drewniane, pokryte papą lub dachówką. Miejscowości na terenie powiatu Chodzież, Margonin, Szamocin czy Budzyń w swych centralnych częściach charakteryzują się typową zwartą zabudową miejską. W przeważającej mierze są to budynki jedno-, dwu- lub trzykondygnacyjne. W Chodzieży występują typowe dla budownictwa lat 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku bloki mieszkalne, czteropiętrowe (5-kondygnacyjne). Natomiast na terenach wiejskich dominuje zabudowa jedno- lub dwukondygnacyjna. Szczególnym zagrożeniem charakteryzują się obiekty zabytkowe, ze względu na to, że większość z nich wykonana jest w części lub w całości z materiałów palnych, a ich wartość kulturowa jest praktycznie nie do oszacowania.



### Rozkład ilości pożarów ze względu na ich wielkość

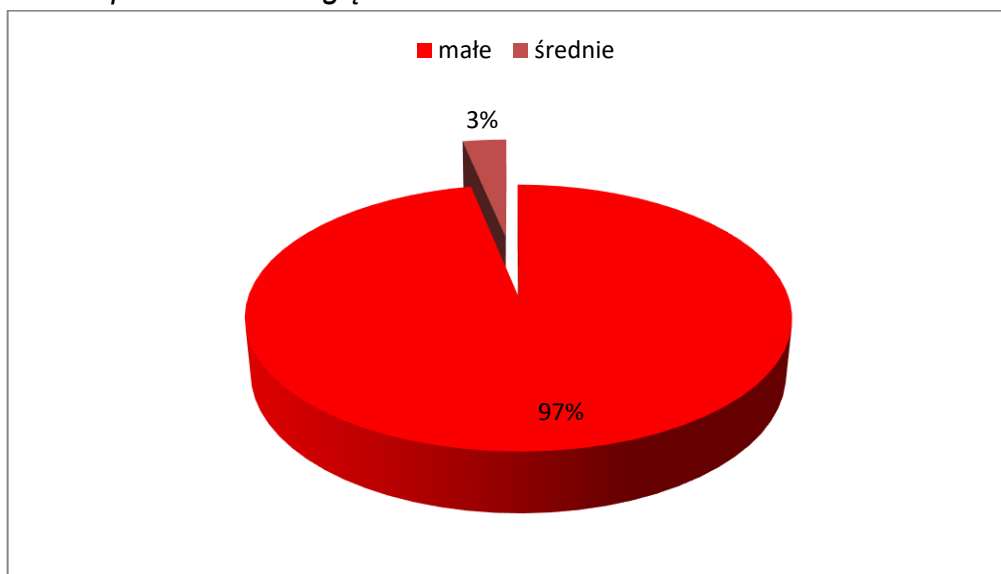

Statystyka ilości pożarów, które wybuchły na terenie powiatu chodzieskiego w roku 2020 wskazuje spadek w stosunku do 2019 roku o **52** (-29,8 %).

Większość, bo aż **97 %** pożarów zostało sklasyfikowanych jako **małe**. Świadczy to o utrzymującej się, wysokiej skuteczności działań jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.

Pożary odnotowano głównie w obiektach:


		rok	
Lp.	Kod obiektu	2019	2020
1	Obiekty użyteczności publicznej	3	1
2	Obiekty mieszkalne	<b>47</b>	<b>45</b>
3	Obiekty produkcyjne	3	4
4	Obiekty magazynowe	0	5
5	Środki transportu	11	11
6	Lasy (państwowe i prywatne)	4	5
7	Uprawy, rolnictwo	<b>45</b>	<b>18</b>
8	Inne obiekty:	<b>65</b>	<b>36</b>
	Śmietniki wolnostojące, wysypiska śmieci	8	6
	Garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami, w tym kompleksy garażowe	3	3
	Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa, minerały, jaskinie, inne	4	1
	Płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki kolejowe i manewrowe, drogi i ulice (ale bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw)	0	0
	Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, poboczach dróg i szlaków, ulic	<b>26</b>	<b>13</b>
	Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje	<b>24</b>	<b>13</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>178</b>	<b>125</b>

Zazwyczaj najwięcej pożarów wybuchało w obiektach mieszkalnych, uprawach, terenach nierolniczych i poboczach dróg, pozostałych niesklasyfikowanych obiektach.

*Analiza ilości pożarów według wybranych działów za lata 2010-2020*


Lata	Obiekty mieszkalne	Obiekty produkcyjne	Uprawy
<b>2010</b>	29	8	33
<b>2011</b>	19	11	49
<b>2012</b>	13	7	51
<b>2013</b>	25	2	27
<b>2014</b>	33	7	36
<b>2015</b>	20	5	<b>52</b>
<b>2016</b>	32	5	26
<b>2017</b>	34	7	18
<b>2018</b>	23	5	30
<b>2019</b>	<b>47</b>	3	45
<b>2020</b>	45	4	18
<b>SUMA</b>	<b>344</b>	<b>70</b>	<b>453</b>

*Ilościowe zestawienie pożarów według wybranych działów za lata 2010-2020*

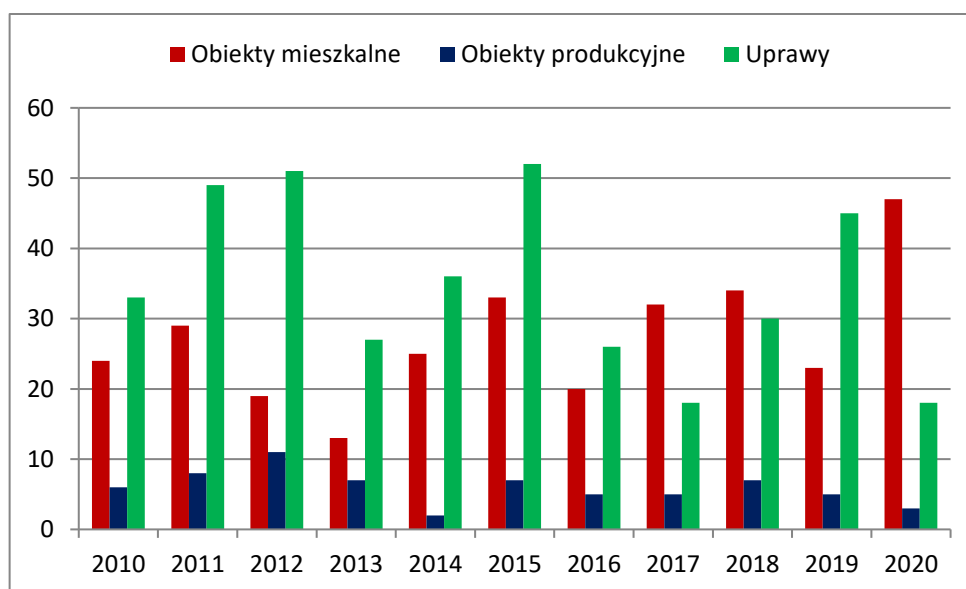

Na przestrzeni lat 2010–2020 w dziale uprawy odnotowano aż 453 pożary. Jednocześnie widać, jak ich liczba zmienia się cyklicznie. Stosunkowo dużo, bo 344 pożary zaistniały w obiektach mieszkalnych i 70 w obiektach produkcyjnych. Wśród nich możemy wyróżnić także pożary wynikające z zaniedbania związanego z nieusuwaniem sadzy z komina.

### Pożary sadzy w kominach w lata 2012-2020

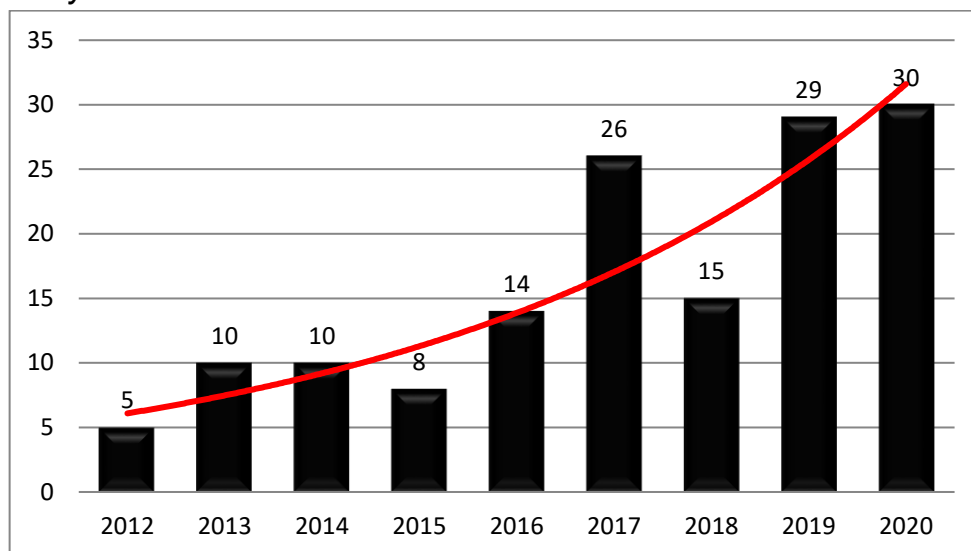


**Zagrożenia spowodowane tlenkiem węgla** - każdego roku dochodzi do przypadków zatrucia tlenkiem węgla. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z **niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych**. Głównym źródłem zatruc w budynkach mieszkalnych jest **niesprawność przewodów kominowych i niewłaściwa wentylacja**. Sytuacja taka może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego.

Co roku kilka lub kilkanaście razy interweniujemy w sytuacji zagrożenia tlenkiem węgla. Tego typu zdarzeń jest coraz więcej, gdyż rośnie świadomość społeczna dzięki prowadzonym kampaniom. Społeczeństwo coraz częściej instaluje także czujniki tlenku węgla i powiadamia straż pożarną w sytuacji załączenia się czujki.

Niestety okazuje się też, że nie potrafimy wykonywać prostych zaleceń z instrukcji serwisowych czujek, gdyż zdarza się coraz częściej, że czujki sygnalizują zużycie baterii, co interpretowane jest jako wykrycie trującego gazu i alarmowana jest straż pożarna.

### Ilość zdarzeń z tlenkiem węgla w latach 2012 – 2020

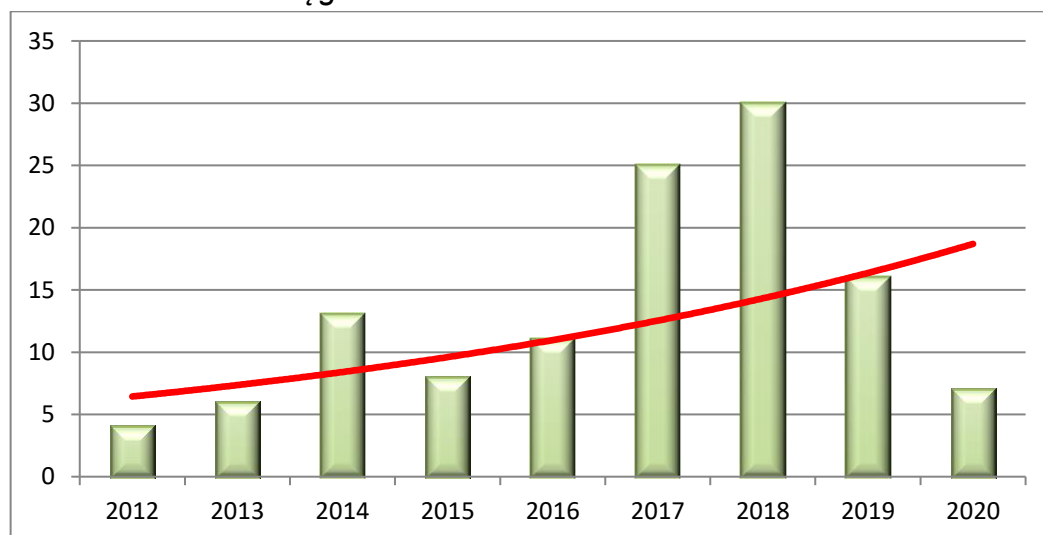


*Statystyka osób rannych i śmiertelnych w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w latach 2012 - 2020*

Rok	Ofiary śmiertelne	Ofiary śmiertelne dzieci	Ranni	Ranne dzieci
2012	1	-	5	-
2013	-	-	4	-
2014	-	-	6	-
2015	-	-	2	-
2016	-	-	4	3
2017	-	-	4	-
2018	-	-	11	-
2019	-	-	6	1
2020	-	-	-	-

Lasy zajmują **235,7 km<sup>2</sup>** powierzchni powiatu, co stanowi ok. **35%** powierzchni ogólnej. Kompleksy leśne administrowane są przez trzy nadleśnictwa:

- 🚧 Nadleśnictwo Podanin – powierzchnia 18 367 ha. Terytorialnie lasy nadleśnictwa znajdują się na terenie powiatów: chodzieskiego, pilskiego i wągrowieckiego,
- 🚧 Nadleśnictwo Sarbia – powierzchnia 19 869 ha, (w tym na powiecie chodzieskim ok. 8 tys. ha). Położone jest w powiatach: chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim i obornickim,
- 🚧 Nadleśnictwo Durowo – powierzchnia 16 414 ha, (tym na terenie powiatu chodzieskiego 235,7 ha).

*Ilość pożarów lasów w latach 2010 – 2020*

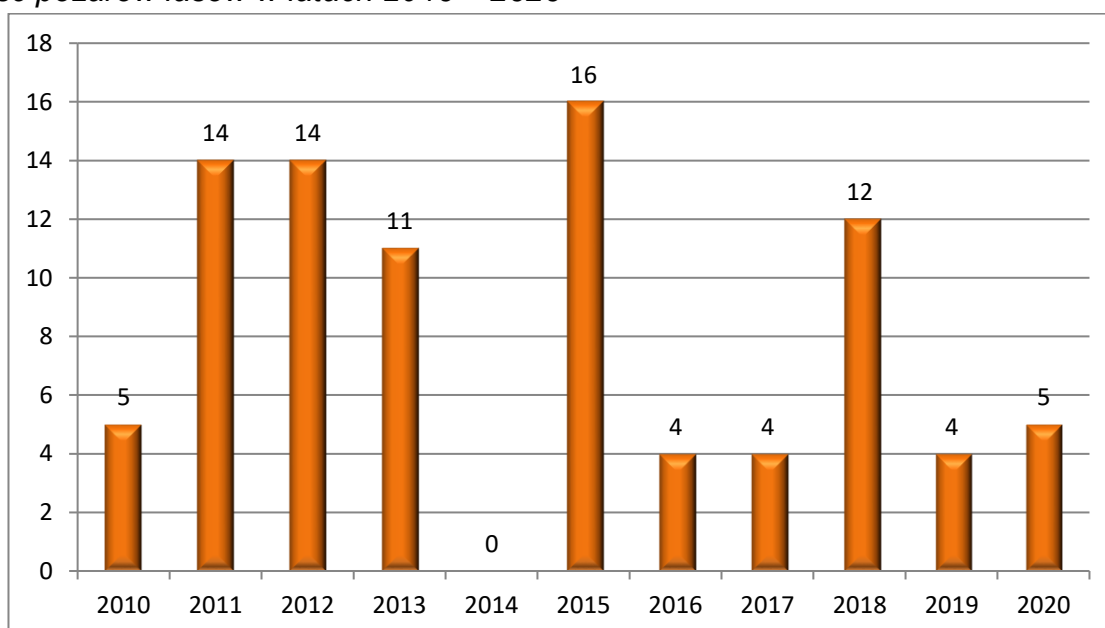

Na przestrzeni ostatnich jedenastu lat odnotowano łącznie **89** pożarów na obszarach leśnych. W większości były to pożary klasyfikowane jako małe (powierzchnia spalona do 1 ha), co świadczy m.in. o dobrym systemie dozoru obszarów leśnych przez administrację lasów oraz o dobrze zorganizowanym systemie reagowania na powstałe zagrożenie pożarowe (siły i środki lasów oraz sieć jednostek ochrony przeciwpożarowej).

W tabeli poniżej przedstawiono ilość osób rannych i śmiertelnych w wyniku powstałych pożarów, w latach 2010-2020

*Liczba osób rannych i ofiar śmiertelnych w pożarach w latach 2010 - 2020*

Rok	Ofiary śmiertelne - osoby dorosłe	Ofiary śmiertelne - dzieci	Ranni - osoby dorosłe	Ranne dzieci
2010	0	0	4	0
2011	0	0	3	1
2012	0	0	1	0
2013	1	0	5	0
2014	1	0	6	0
2015	2	0	5	0
2016	0	0	7	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	6	2
2019	0	0	10	2
2020	1	0	5	0

*Przypuszczalne przyczyny pożarów w roku 2020:*

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe	35
Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru	29
Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalki	15
Inne przyczyny	14
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, bez urządzeń grzewczych	9
NOD w pozostałych przypadkach	6
NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	3
Nieustalone	3
NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych	2
Wady środków transportu	2
Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń	2
Nieostrożność Osób Nieletnich (NON) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalki	1


Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe	1
Wady urządzeń mechanicznych	1
Nieprzestrzeganie reżimów technologicznych	1
Samozapalenia biologiczne	1

**Miejscowe zagrożenia**, które wymagały podjęcia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chodzieskiego w roku 2020 **wskazuje na ich wzrost o 2,4 % (13 zdarzeń) w stosunku do 2019 roku.**

W grupie miejscowych zagrożeń najwięcej zdarzeń odnotowano w następujących działach:

		rok	
Lp.	Kod obiektu	2019	2020
1	Obiekty użyteczności publicznej	28	28
2	Obiekty mieszkalne	<b>166</b>	<b>147</b>
3	Obiekty produkcyjne	6	10
4	Obiekty magazynowe	1	1
5	Środki transportu	<b>112</b>	<b>76</b>
6	Lasy (państwowe i prywatne)	2	1
7	Uprawy, rolnictwo	13	6
8	Inne obiekty	<b>216</b>	<b>288</b>
	Garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami, w tym kompleksy garażowe	9	10
	Garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków mieszkalnych	1	0
	Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa, minerały, jaskinie, inne	<b>55</b>	<b>51</b>
	Rozlewiska, wycieki, zanieczyszczenia powstałe na zbiornikach, ciekach i akwenach wodnych	0	1
	Inne zdarzenia powstałe na zbiornikach, ciekach i akwenach wodnych	3	4
	Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych (ale bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw na poboczach)	5	4
	Płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki kolejowe i manewrowe, drogi i ulice (ale bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw)	<b>94</b>	<b>114</b>
	Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, poboczach dróg i szlaków, ulic	8	27
	Zdarzenia występujące na dużych obszarach mieszkalnych lub gospodarczych, na terenach gmin, miast i osiedli (np. poszukiwanie ludzi i zwierząt na terenach wiejskich, miejskich, lasów, udział w ewakuacji z tych obszarów, pomoc w działaniach innych służb obejmujących te obszary)	4	35
	Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje	<b>37</b>	<b>42</b>
RAZEM:		<b>578</b>	<b>557</b>

### Zestawienie ilości interwencji w ruchu drogowym w latach 2005-2020:

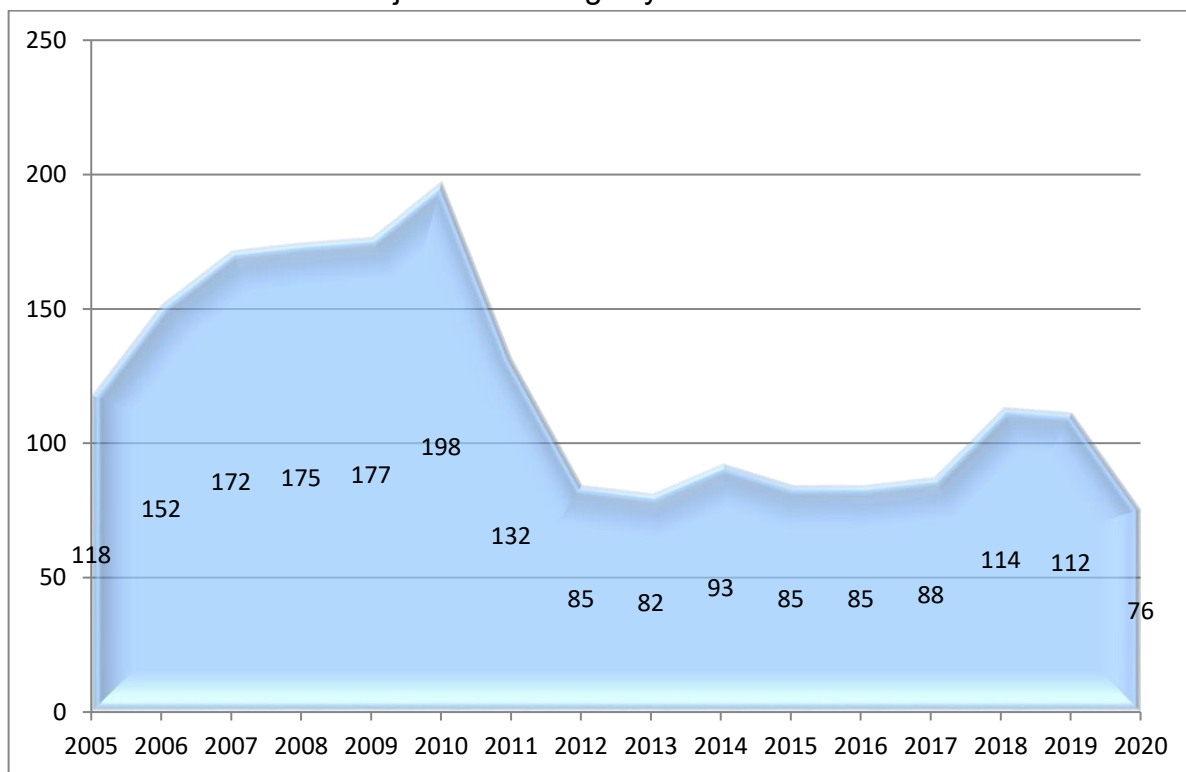

Ilość zdarzeń w ostatnich szesnastu latach stopniowo wzrastała osiągając swój szczyt - 198 zdarzeń w 2010 rok. W kolejnych latach nastąpił spadek interwencji na drogach i utrzymuje się średnio na poziomie **91 zdarzeń rocznie**. Niestety pomimo spadku ilości zdarzeń na drogach liczba ofiar śmiertelnych i rannych jest nadal wysoka.

### Liczba osób poszkodowanych w zdarzeniach na drogach w 2019 i 2020 roku


Rok	Ofiary śmiertelne - dorośli		Ofiary śmiertelne - dzieci		Ranni - dorośli		Ranni - dzieci	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Liczba poszkodowanych	11	11	0	0	192	59	11	6

W tej statystyce brane pod uwagę są osoby, których zgon nastąpił na miejscu zdarzenia, a w zdarzeniu uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W roku 2020 jednostki ochrony przeciwpożarowej w 67 przypadkach prowadziły działania medyczne z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Natomiast 7 razy wspomagały Państwowe Ratownictwo Medyczne w znoszeniu osób o znacznej wadze z mieszkań do karetki.


**Izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego** to zdarzenie pozostające lub będące we właściwościach Państwowego Ratownictwa Medycznego, podczas którego ratownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej, realizują medyczne działania ratownicze do czasu przejęcia odpowiedzialności za poszkodowanego przez przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Takich zdarzeń w roku 2020 było 10.

### Miejscowe zagrożenia wg rodzaju w roku 2020

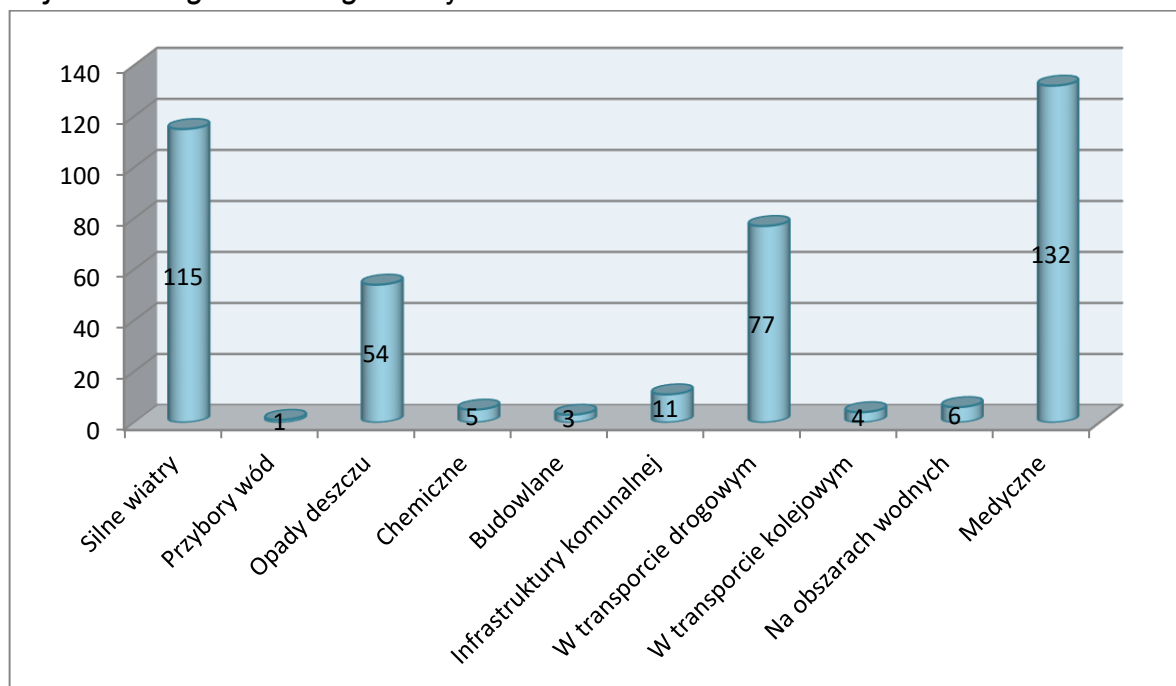


**Warunki pogodowe** - powyższą analizę należy uzupełnić o zagrożenia związane z „siłami natury”. Mowa tutaj przede wszystkim o silnych wiatrach, ulewnych lub długotrwałych opadach deszczu czy śniegu. Od kilku już lat obserwuje się na terenie powiatu chodzieskiego takie właśnie zdarzenia, które wynikają z warunków atmosferycznych. Szczególnie duży wpływ na ilość zdarzeń mają silne wiatry przechodzące przez Polskę. Zdarzenia te powodowały straty głównie w budynkach oraz zakłócają przejezdność dróg, dostawy energii elektrycznej, a także powodują awarie sieci telekomunikacyjnej.

### Zdarzenia związane z warunkami pogodowymi za lata 2010 – 2020

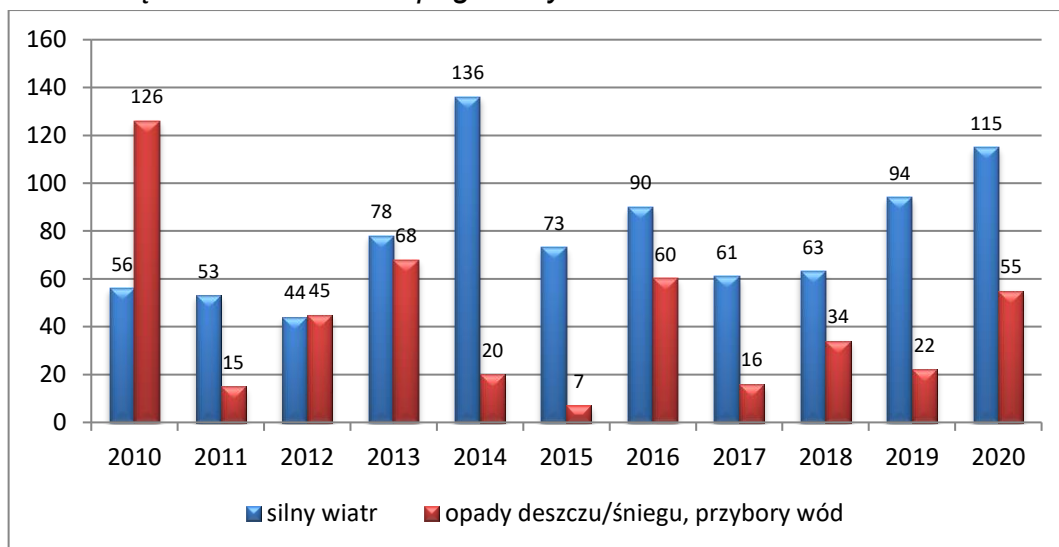




### Dynamika zdarzeń z podziałem na miesiące, w którym miały miejsce

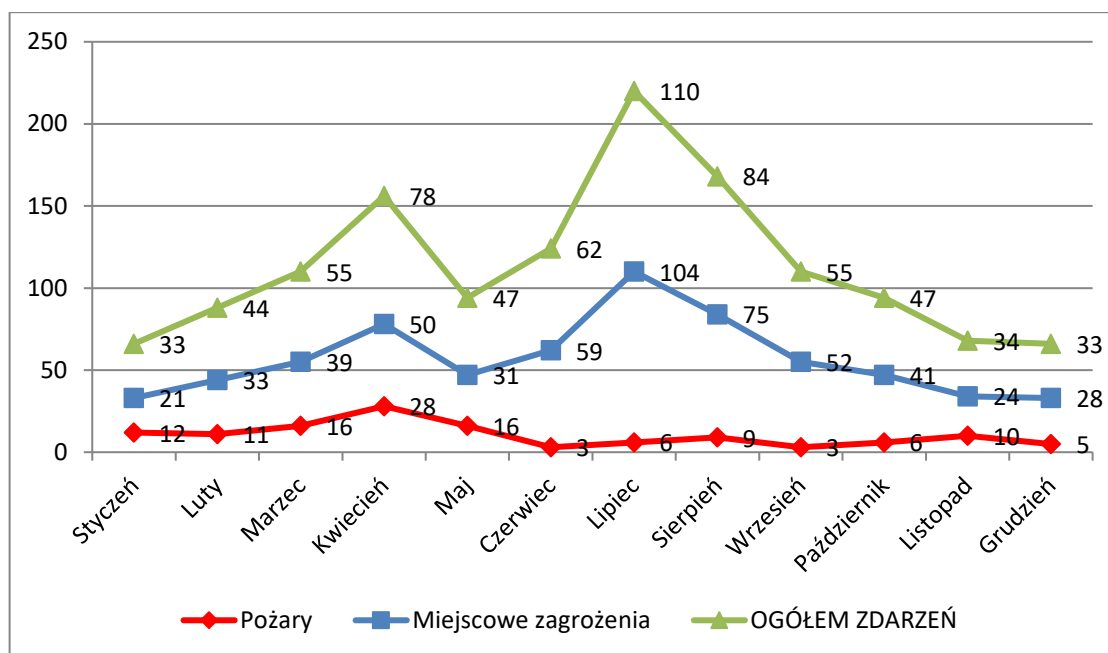


Jak wynika z przedstawionego wykresu ilość **działań gaśniczych** na przestrzeni 2020 roku to kilka, kilkanaście w miesiącu. Natomiast w przypadku miejscowych zagrożeń dostrzegamy większą dynamikę. Największa intensywność podejmowanych działań przy usuwaniu **miejscowych zagrożeń** odnotowana została w II i III kwartale.

Poniżej przedstawiono statystykę ilości zdarzeń w powiecie chodzieskim w rozbiciu na poszczególne gminy.


### Ilość pożarów w gminach powiatu chodzieskiego w 2020 roku

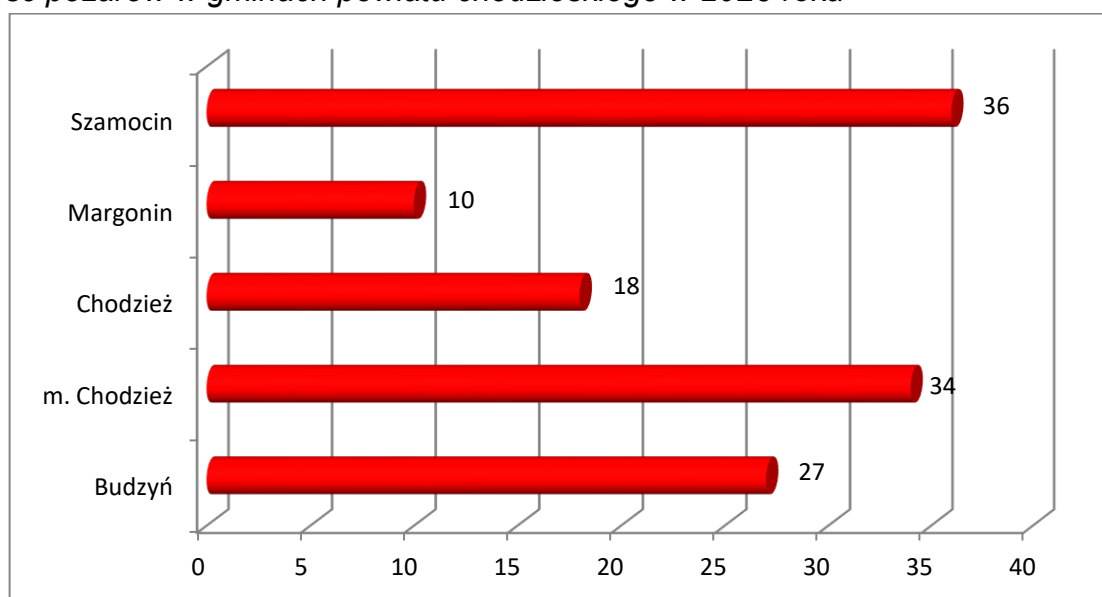

*Ilość miejscowych zagrożeń w gminach powiatu chodzieskiego w 2020 roku*

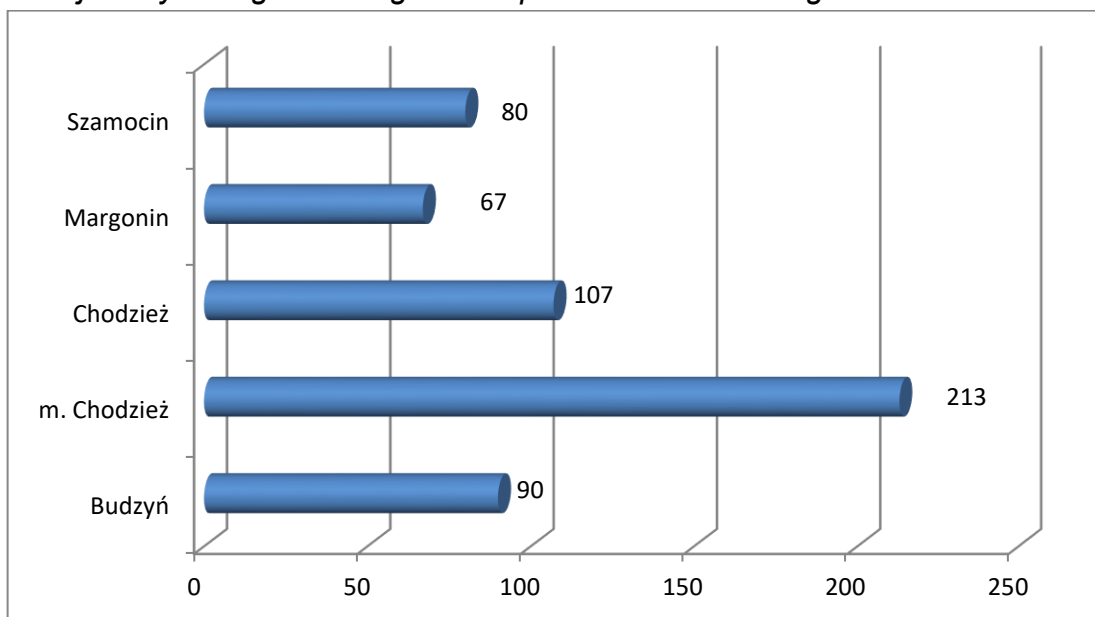


*Procentowy rozkład zdarzeń w gminach w 2020 roku*

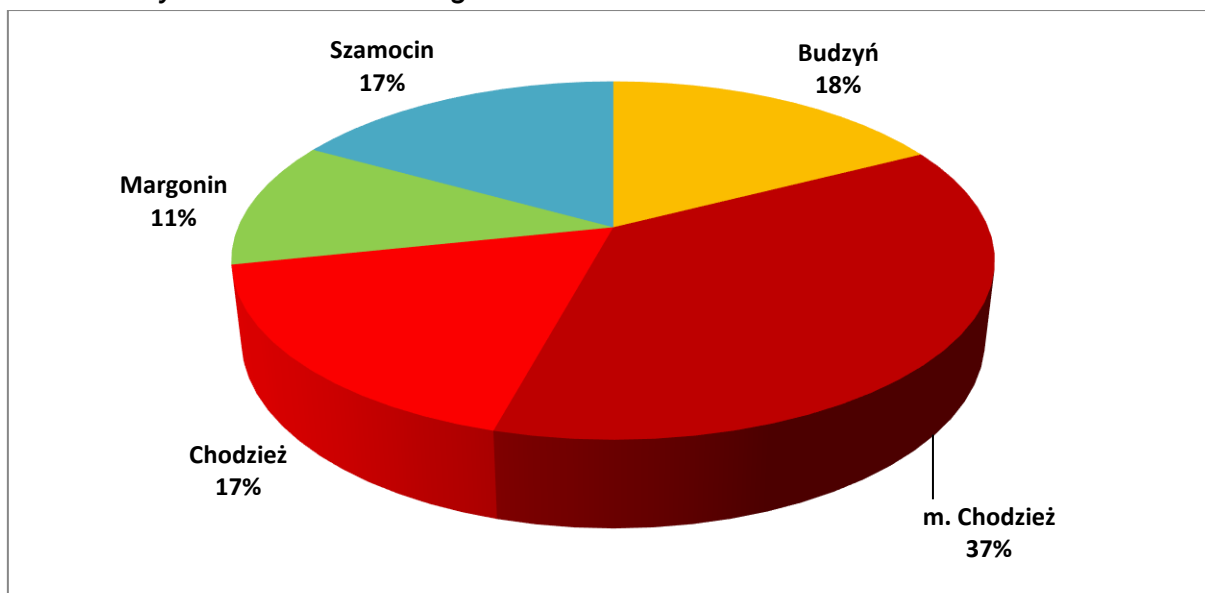

Z powyższego wykresu widać, że najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie samego **miasta Chodzieży**. Pozostałe obszary miast i gmin mają porównywalną ilość zdarzeń z lekką zniżką w gminie Margonin.


*Ilość zdarzeń na 1.000 mieszkańców w poszczególnych gminach w 2020 roku*

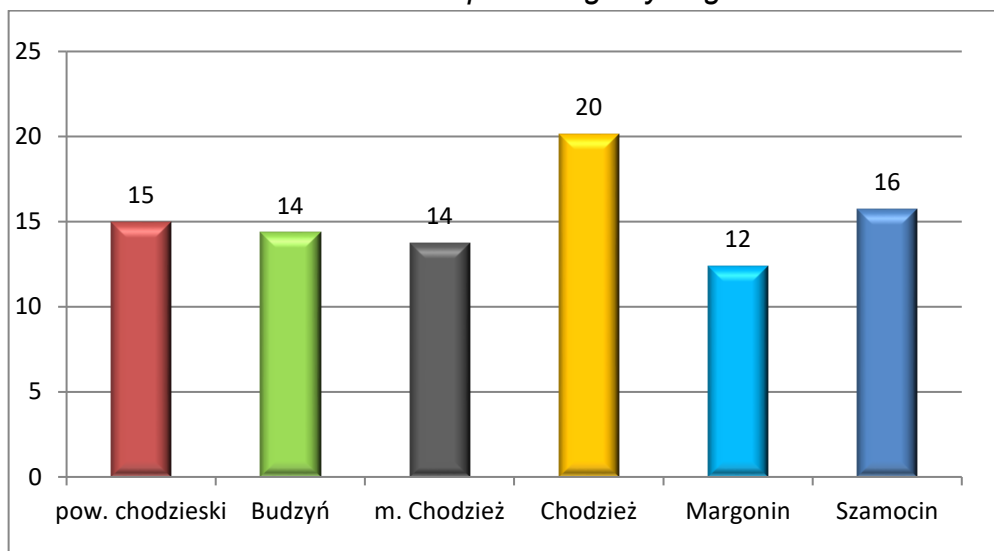


Biorąc pod uwagę wskaźnik ilości interwencji na 1.000 mieszkańców należy zauważyć, że parametr ten obiektywnie określa zagrożenie na danym obszarze, ponieważ uwzględnia wskaźnik zurbanizowania oraz strukturę użytkowania terenu.

Zarówno w przypadku pożarów, jak i miejscowych zagrożeń działania ratowniczo-gaśnicze prowadzili strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie w działaniach ratowniczo-gaśniczych w roku 2020 zaangażowanych było **4940** strażaków.


W działaniach gaśniczych brało udział łącznie **1390** ratowników (PSP - 599, OSP w KSRG - 586, OSP poza KSRG - 205).

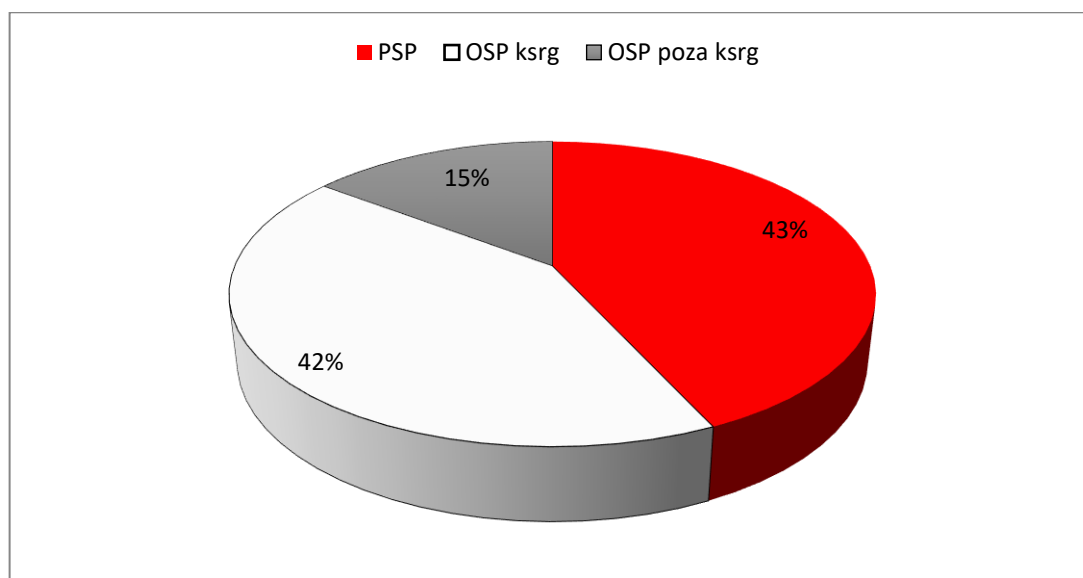

Natomiast w usuwaniu miejscowych zagrożeń **3550** ratowników, (PSP - 1662, OSP w KSRG – 1525, OSP poza KSRG - 363).

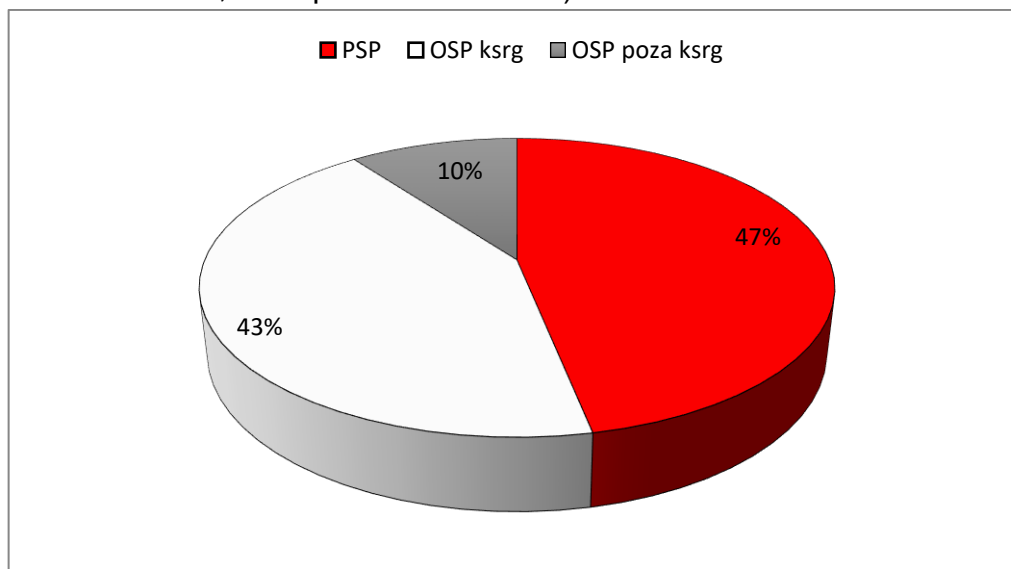

W akcjach zaangażowanych było łącznie **1371** zastępy (PSP - 794, OSP w KSRG - 432, OSP poza KSRG - 145).

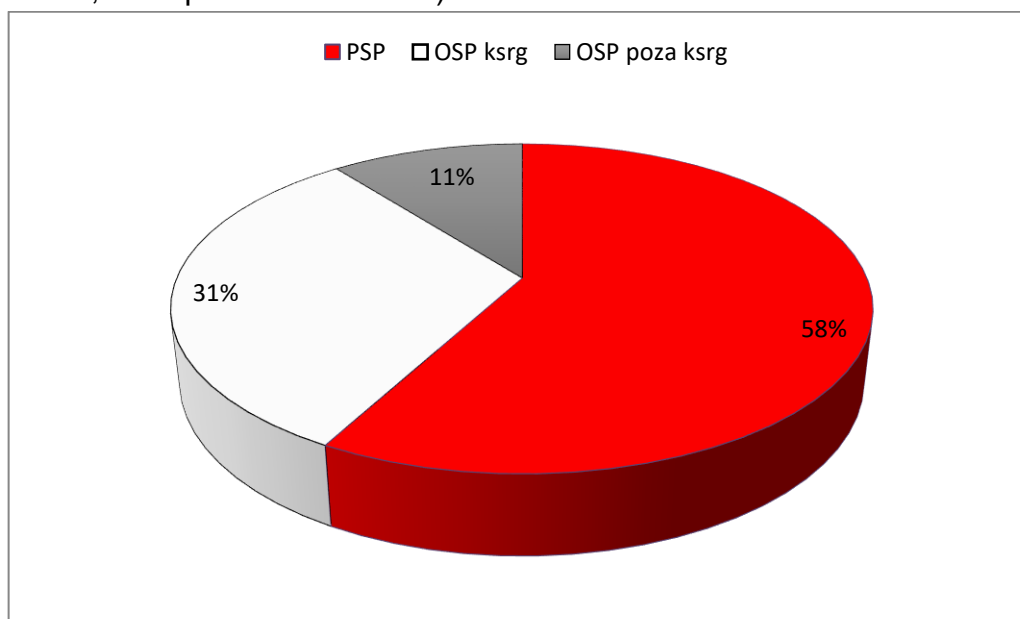


## Jednostki OSP

Na terenie powiatu chodzieskiego operacyjnie funkcjonuje:

- 20 jednostek OSP typu „S” (S – oznacza samochód gaśniczy na wyposażeniu),
- 1 jednostka OSP typu „M” (M – motopompa na wyposażeniu).
- 2 jednostki zarejestrowane są w KRS, ale fizycznie nie funkcjonują.

W 14 jednostkach OSP powołano Jednostkę Operacyjno-Techniczną (o kategoriach od II do IV w zależności od posiadanego sprzętu i wyszkolenia ratowników).


Na terenie powiatu jest 7 jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

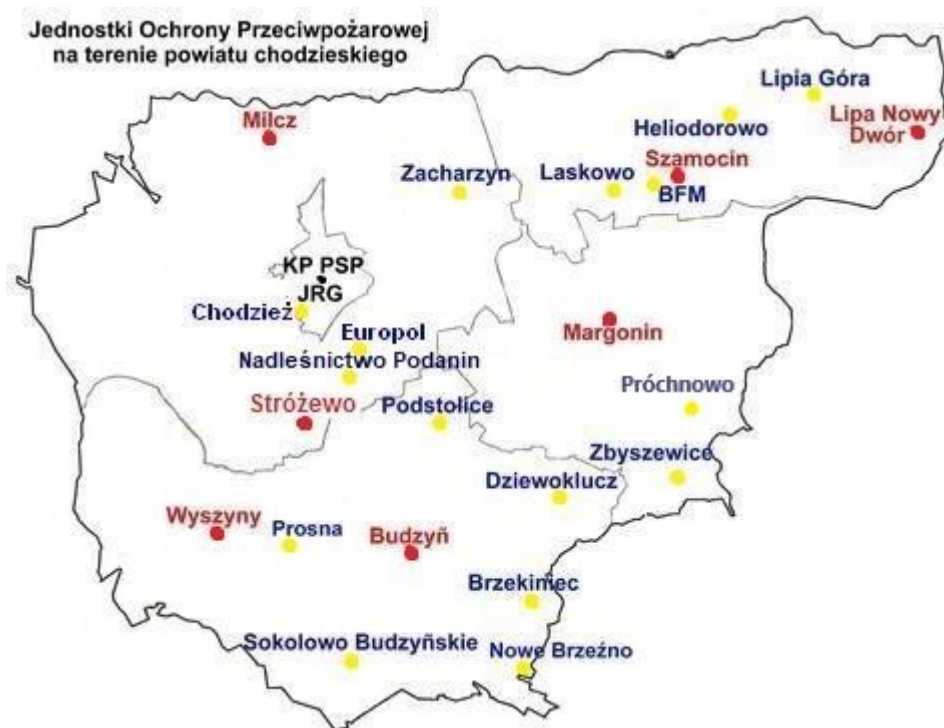

*Jednostki OSP w poszczególnych gminach (wyłączone jednostki w KSRG)*


L.p.	Budzyń	Chodzież	Margonin	Szamocin
1	<b>Budzyń</b>	<b>Milcz</b>	<b>Margonin</b>	<b>Szamocin</b>
2	<b>Wyszyny</b>	<b>Stróżewo</b>	Zbyszewice	<b>Lipa N. Dwór</b>
3	Brzekiniec	Zacharyn	Próchnowo	Lipia Góra
4	Podstolice	Europol Meble SA		Laskowo
5	Sokołowo Budzyńskie	Chodzież		Heliodorowo
6	Dziewoklucz			
7	Nowe Brzeźno			
8	Prosna	<i>(Nadleśnictwo Podanin)</i>	<i>(OSP Margonin - Radwanki)</i>	<i>(Bydgoska Fabryka Krzesel)</i>

*Porównanie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP z KSRG w 2020 roku*

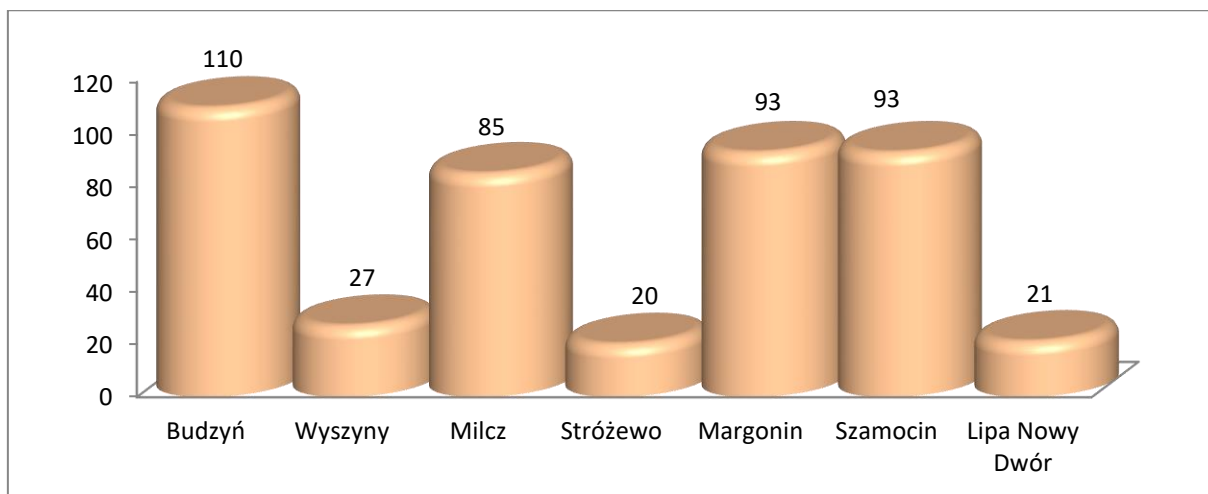

W powyższym wykresie uwzględniono udział jednostek OSP w zabezpieczeniu operacyjnym terenu miasta Chodzieży (stacjonowały w JRG lub w swojej remizie) podczas długotrwałych zdarzeń, gdzie zaangażowany był cały stan zmiany JRG. OSP Milcz uczestniczyła w zabezpieczeniu 21 razy, OSP Margonin 1 raz.

*Porównanie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP poza KSRG w 2020 roku*

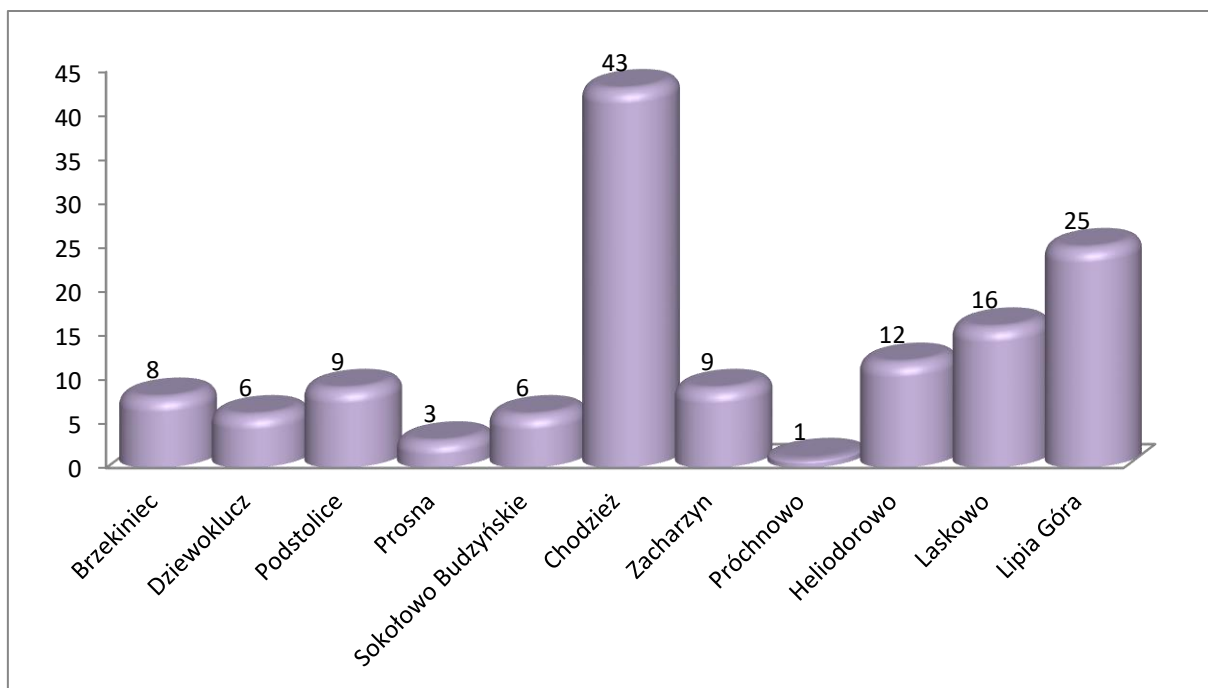

Żadnego wyjazdu ratowniczo-gaśniczego nie odnotowały jednostki OSP: Nowe Brzeźno, Zbyszewice, OSP przy Europol Meble.

## Sprzęt OSP

W dyspozycji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych jest ogółem 30 pojazdów pożarniczych (w tym 1 wycofany od 16.11.2018 r. ze względu na brak świadectwa dopuszczenia CNBOP: GBA 3/20 z OSP Lipa Nowy Dwór), z czego 14 znajduje się w jednostkach OSP wchodzących w skład KSRG.

Ilość samochodów pożarniczych w OSP powiatu chodzieskiego wg rodzaju przedstawia się następująco:

1. lekkie samochody gaśnicze – 15 szt. ze zbiornikiem wody i 2 szt. bez zbiornika wody (Heliodorowo, Chodzież)
2. średnie samochody gaśnicze – 9 szt., z czego 4 posiadają napęd terenowy,
3. ciężkie samochody gaśnicze – 4 szt. (Budzyń, Margonin, Milcz i Szamocin), z czego 3 posiadają napęd terenowy,
4. pozostałe pojazdy specjalne – 2 szt. (kwatermistrzowski – Budzyń, operacyjny – Szamocin).

Wykaz pojazdów ratowniczo – gaśniczych przedstawia poniższa tabela.

**Pojazdy OSP w KSRG**

LP	JEDNOSTKA OSP	MARKA I TYP POJAZDU	RODZAJ POJAZDU	ROK PRODUKCJI
1.	Budzyń	MAN	GCBA 5/32/2	2009
2.	Budzyń	Ford Transit	SLKw	2015
3.	Budzyń	Star L 70	GBA-Rt 2,5/16	2003
4.	Margonin	MAN	GCBA 6/35/4	2018
5.	Margonin	VOLVO	GBA-Rt 3/16	2020
6.	Szamocin	Jelcz 010	GCBA 5/30/2,5	1994
7.	Szamocin	MAN	GBA-Rt 2,5/16/5	2011
8.	Szamocin	RENAULT KANGOO	SLOp	2005
9.	Lipa Nowy Dwór	Star 244	GBAM-Rt 2,5/16+8	1979
10.	Lipa Nowy Dwór	Renault Premium (*)	GBA 3/20	2000
11.	Wyszyny	Star M 69	GBA-Rt 2,5/16	2001
12.	Milcz	MAN	GCBA-Rt 4,7/40/4,5	2016
13.	Milcz	Ford Transit	GLBM 0,2/0,5	2017
14.	Stróżewo	Star	GBA-Rt 2,5 /16	2002

(\*)Wycofane z podziału bojowego

Średni wiek pojazdów: 13 lat

## Pojazdy OSP poza KSRG

LP	JEDNOSTKA OSP	MARKA I TYP POJAZDU	RODZAJ POJAZDU	ROK PRODUKCJI
1.	Lipia Góra	Jelcz/Star	GBA 2,5/16	1989
2.	Lipia Góra	IVECO	GBA 3,1/16	2007
3.	Laskowo	Lublin III	GLBM 0,4/0,4	1999
4.	Zacharzyn	Ford Transit	GLBM 0,3/0,4	2012
5.	Brzekiniec	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2009
6.	Podstolice	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2007
7.	Nowe Brzeźno	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2010
8.	Prosna	Ford Transit	GLBM 0,2/0,5	2012
9.	Sokołowo Budzyńskie	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2011
10.	Zbyszewice	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2012
11.	Margonin (Radwanki)	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2015
12.	Próchnowo	Ford Transit	GLBM 0,2/0,4	2013
13.	Heliodorowo	Mercedes 308	GLM 8	1980
14.	Dziewoklucz	IVECO	GLBA 1/8/2,5	2019
15.	Chodzież	Lublin III	GLBM 0,3/0,4	2001
16.	Chodzież	RENAULT MUSCOTT	GLBA 1/25	2003

Średni wiek pojazdów: 14 lat

### Inspekcje gotowości operacyjnej jednostek OSP

W związku z wprowadzeniem w całym kraju obostrzeń sanitarnych związanych z panującą pandemią choroby COVID19, przeprowadzono tylko 1 inspekcję gotowości operacyjnej w OSP ksrq, 1 w OSP poza ksrq oraz jedną plutonu „CHODZIEŻ” - zastępów wchodzących w skład Wojewódzkiego Odvodu Operacyjnego, podczas których sprawdzano czas osiągnięcia gotowości operacyjno-technicznej od momentu zaalarmowania do wyjazdu ratowniczego, umundurowanie strażaków, stan techniczny, konserwację sprzętu pożarniczego oraz umiejętność posługiwania się nim. Przeprowadzone kontrole gotowości bojowej jednostek OSP służyły w głównej mierze ocenie przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych.

### Ratownictwo specjalistyczne

W oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz wytycznych Komendanta Głównego PSP dotyczących planu rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego (dla jednostek naszego powiatu realizowanego na poziomie podstawowym), zaplanowano realizację zadań dla jednostek włączonych do ksrq oraz dokonano analizy



wyposażenia w sprzęt, jaki jednostki posiadają do realizacji w każdej z w/w dziedzin ratownictwa.

*Plan realizacji ratownictwa specjalistycznego przez jednostki KSRG w powiecie chodzieskim oraz gotowość poszczególnych JOP*

Nazwa jednostki	Plan					Gotowość				
	wodne	wysokościowe	chemiczno-ekologiczne	poszukiwawczo-ratownicze	techniczne	wodne	wysokościowe	chemiczno-ekologiczne	poszukiwawczo-ratownicze	techniczne
JRG Chodzież	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
OSP Milcz	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak
OSP Budzyń	-	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Tak
OSP Wyszyny	-	-	-	Tak	Tak	-	-	-	Nie	Nie
OSP Margonin	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak
OSP Szamocin	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
OSP Lipa Nowy Dwór	-	-	-	Tak	Tak	-	-	-	Nie	Nie
OSP Stróżewo	-	Tak	Tak	Tak	Tak	-	Tak	Tak	Tak	Tak

Brak gotowości przez wskazane jednostki, wynika przede wszystkim z dużych kosztów zakupu sprzętu hydraulicznego.

### **Przegląd techniczny pojazdów, sprzętu pożarniczego i warunków lokalowych jednostek OSP**

W związku z wprowadzeniem w całym kraju obostrzeń sanitarnych związanymi z panującą pandemią choroby COVID19, w roku 2020 nie przeprowadzono przeglądów technicznych.

### **Wyszkolenie strażaków-ratowników OSP**

W 2020 roku zorganizowano 3 szkolenia dla ratowników OSP. Szkolenie dowódców nie odbyło się ze względu na brak zgłoszeń. Szkolenie podstawowe rozpoczęte we wrześniu zostało zawieszone w październiku, ze względu na zaostrzenie w całym kraju obostrzeń sanitarnych związanymi z panującą pandemią choroby COVID19.

Jedyne szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy udało się zakończyć i przeszkolić 12 ratowników (szkolenie podstawowe) i 16 ratowników (potwierdzające tytuł ratownika).

### III. Informacje organizacyjno-kadrowe

#### Etaty, zatrudnienie

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży limit etatowy w roku 2020 wynosił:

- 47 etatów funkcjonariuszy,
- 2 etaty korpusu służby cywilnej.

System pełnienia służby:

- codzienny rozkład czasu służby – 11 etatów,
- zmianowy rozkład czasu służby – 38 etatów.

Na koniec 2020 roku Komenda posiadała trzy wakaty: dwa wakaty na stanowisku starszy ratownik oraz w systemie codziennym na stanowisku starszy specjalista w Sekcji kontrolno-rozpoznawczej.

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wykonanie zatrudnienia zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku.



Stan na 31.12.2020 r.												
Funkcjonariusze										Pracownicy cywilni		
Limit etatowy funkcjonariuszy	Wykonanie							JRG	KP PSP	Limit etatowy razem	wykonanie	
	Służba stała	Służba przygotowawcza	Razem	Oficerowie	Aspiranci	Podoficerowie	Szeregowi				Etatów	Osób
47	40	4	44	8	9	21	6	34	10	2	2	2

Z powyższego zestawienia wynika, że na dzień 31 grudnia 2020 roku w KP PSP w Chodzieży zatrudnionych było: 6 strażaków szeregowych, co stanowi 13% stanu osobowego, 21 podoficerów - 47%, 9 aspirantów - 20% oraz 8 oficerów - czyli 18%.

W ubiegłym roku wzrósł odsetek kadry oficerskiej w porównaniu z latami ubiegłymi i jest najwyższy od 9 lat - i wynosi 18%. Obecnie największą część kadry stanowią podoficerowie – jest to prawie połowa wszystkich pełniących służbę strażaków. Natomiast liczba aspirantów utrzymuje się od kilku lat na poziomie od 20% do 30%.

## Zatrudnienie według korpusów

Poniżej umieszczono wykresy, które przedstawiają graficznie zatrudnienie strażaków według korpusów w latach 2012 – 2020.

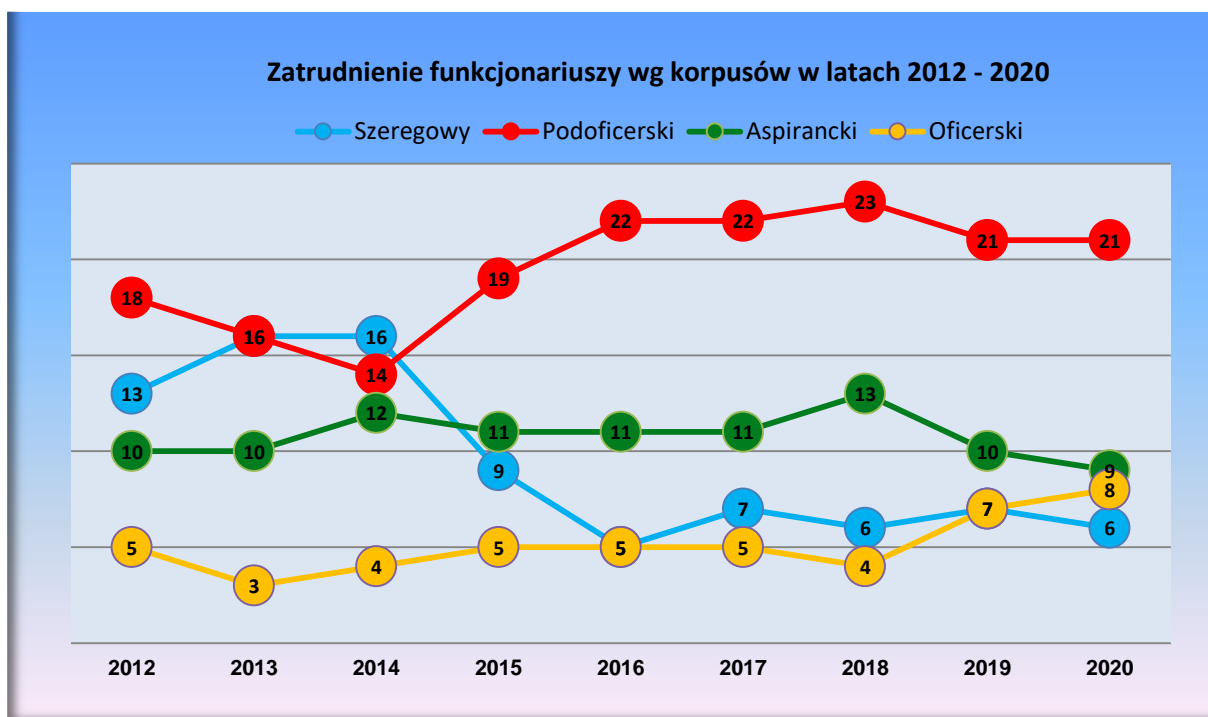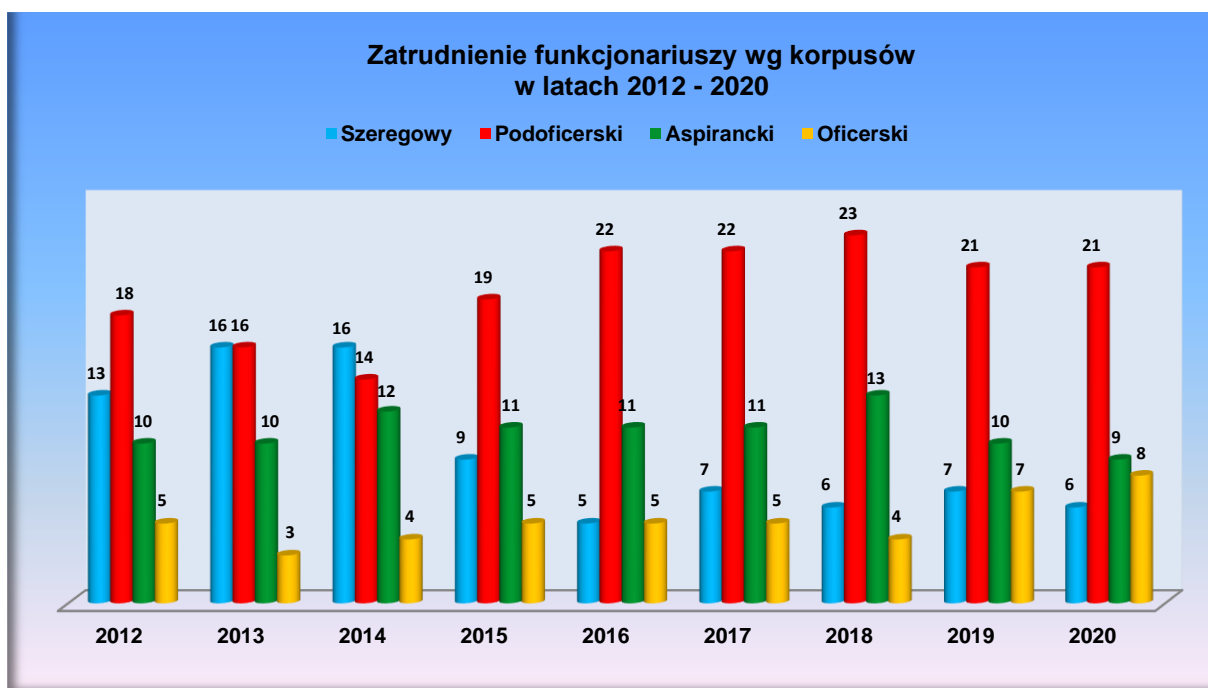

Biorąc pod uwagę zatrudnienie według korpusów najwyższy odsetek zatrudnionych stanowią podoficerowie, natomiast od roku 2015 nastąpił wyraźny spadek procentowego udziału kadry w korpusie szeregowym, co miało związek ze zmianą systemu szkolenia.



Struktura zatrudnienia wg pionów służbowych przedstawia się następująco:

Pion	Liczba funkcjonariuszy	Procent stanu osobowego
operacyjno-szkoleniowy i kontrolno-rozpoznawczy	43	91,50%
organizacyjno-kadrowy	1 (+ 1 etat KSC)	4,25%
logistyczny	1 (+ 1 etat KSC)	4,25%

### Zatrudnienie ze względu na staż służby



Poniżej przedstawiono zatrudnienie strażaków w zależności od lat służby. Strażacy posiadający do 5 lat służby stanowią 20%, w przedziale 6-10 lat - 36%. Funkcjonariusze pełniący służbę 11-15 lat stanowią 27%, natomiast funkcjonariusze pełniący służbę 16-20 lat stanowią 7% ogółu. Tylko dwóch funkcjonariusz zatrudniony w KP PSP w Chodzieży ma wysługę pomiędzy 21 -25 lat co stanowi 5% i jeden wysługę 26 – 30 lat - 2%.

Wynika z tego, że 84% funkcjonariuszy posiada staż służby do 15 lat. Natomiast funkcjonariusze posiadający staż służby powyżej 15 lat stanowią łącznie tylko 16%.

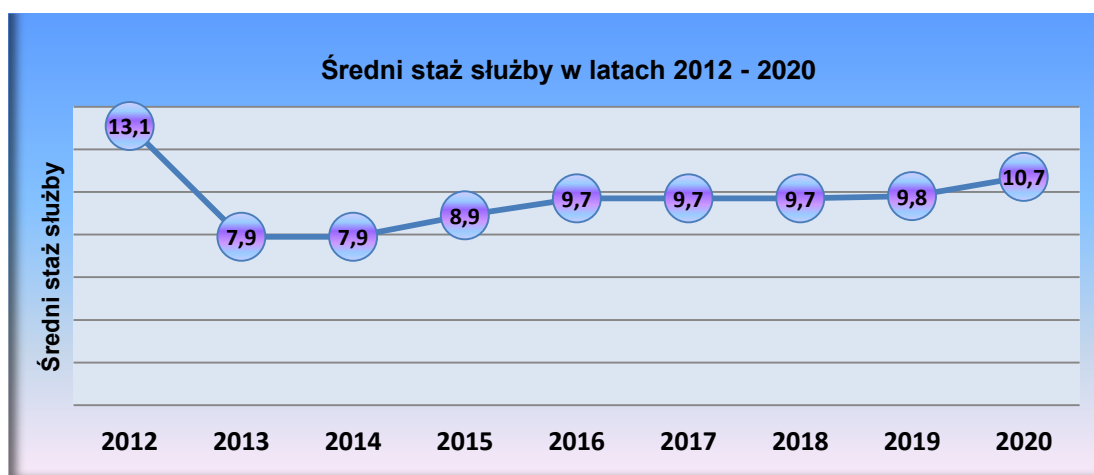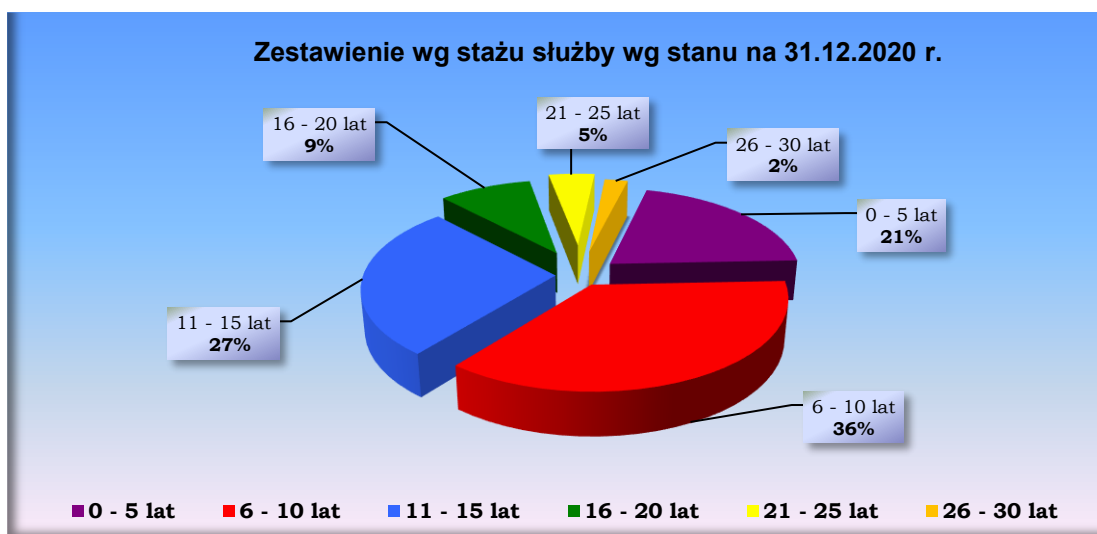

## Zatrudnienie ze względu na wiek

Poniżej w formie graficznej przedstawiono zatrudnienie strażaków wg wieku. Większość zatrudnionych nie przekroczyła 35 roku życia. Do 25 roku życia jest 7% kadry, w przedziale 26-35 lat – 47%, natomiast 39% kadry jest w przedziale 36-45 lat. W chwili obecnej w Komendzie osoby powyżej 45 lat stanowią 7% (3 osoby).

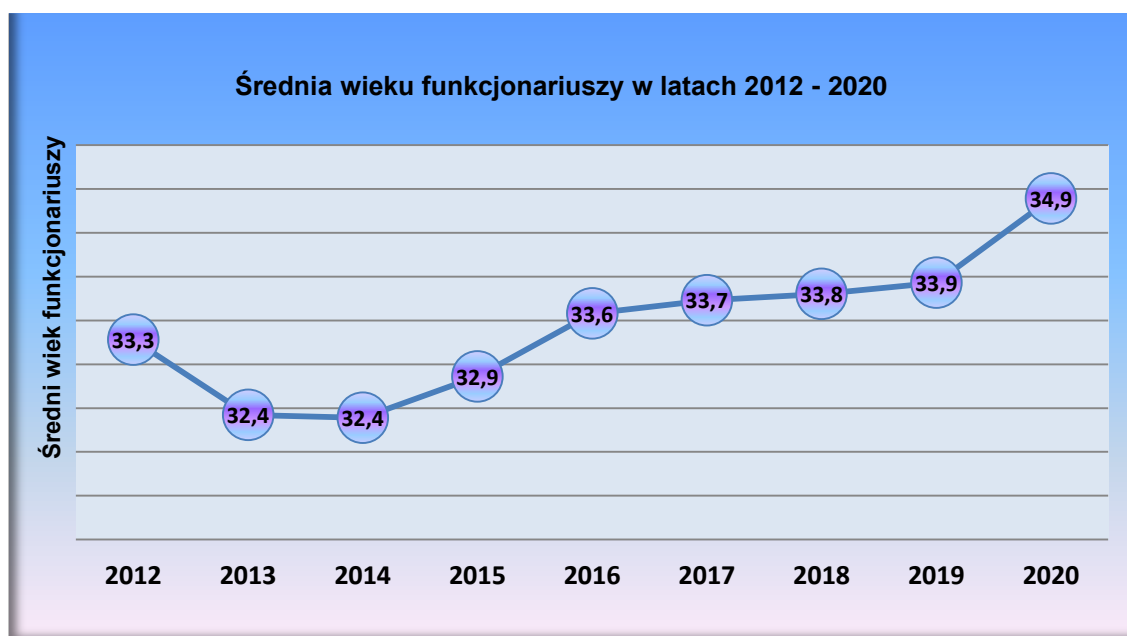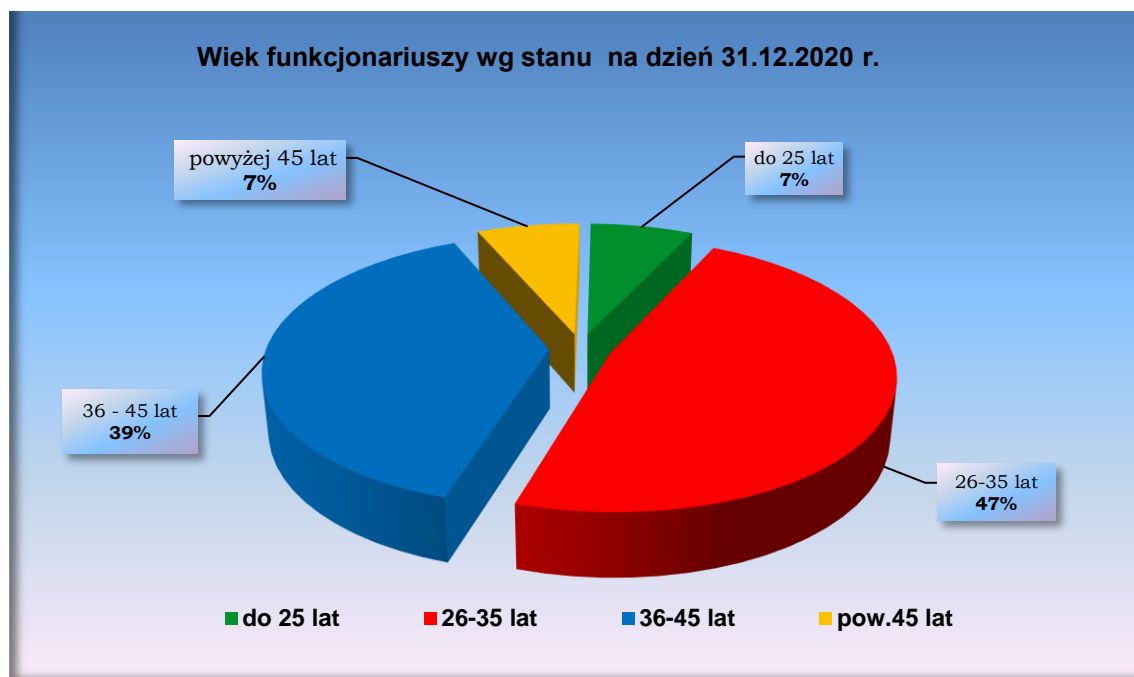


Najmłodszą kadrę Komenda posiadała w latach 2013 – 2014, co było to związane z dużą rotacją kadry w tym okresie (w latach 2012 – 2014 na zaopatrzenie emerytalne przeszło 10 funkcjonariuszy, a na ich miejsce zatrudniono 9 nowych). Średnia wieku funkcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 34,9 lat.

## Kwalifikacje ogólne i zawodowe

### Kwalifikacje ogólne


Na wykresie przedstawiono poziom kwalifikacji ogólnych strażaków i pracowników cywilnych.

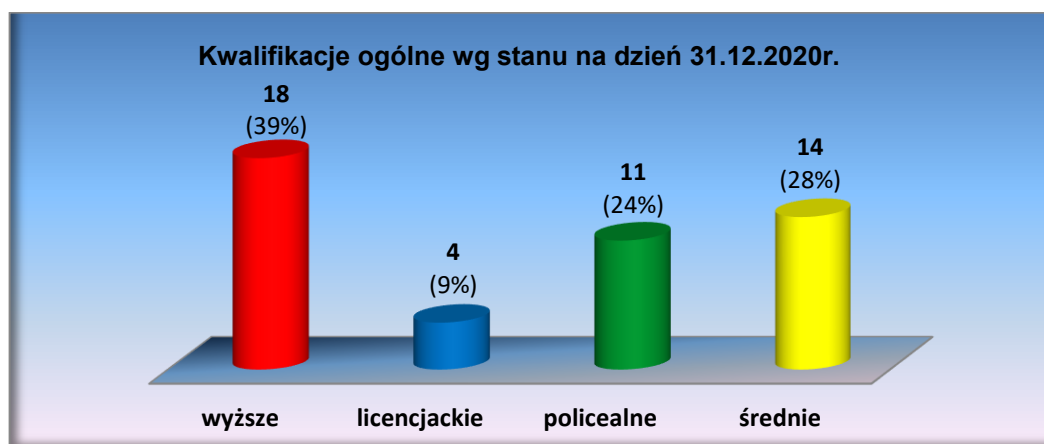

Z powyższego wykresu wynika, że 48% osób posiada wykształcenie wyższe (magister, inżynier lub licencjat), a 52% średnie lub policealne.

### Kwalifikacje zawodowe strażaków

W KP PSP Chodzież 9% funkcjonariuszy ukończyło Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, 9% ukończyło Szkołę Aspirantów PSP i przeszkolenie zawodowe w SGSP, 21% funkcjonariuszy to absolwenci Szkoły Aspirantów PSP. Kwalifikacje podoficerskie posiada 59% funkcjonariuszy.

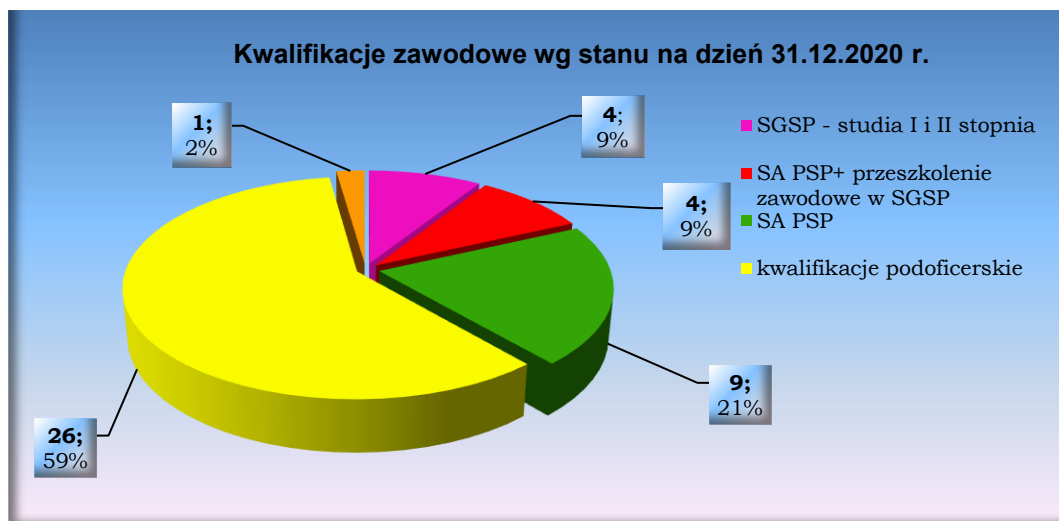

Nie ma już funkcjonariuszy posiadających wyłącznie kwalifikacje szeregowy – jest to związane ze zmianą systemu szkolenia w PSP i wprowadzeniem szkolenia jednoetapowego oraz koniecznością ukończenia do końca 2016 roku szkolenia uzupełniającego. Na dzień 31 grudnia 2020 r. jeden strażak przebywa na szkoleniu podstawowym i nie posiada jeszcze kwalifikacji zawodowych.

## IV. Działalność Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Chodzieży w 2020 roku liczyła 36 etatów funkcjonariuszy, z czego dwa etaty występowały w systemie codziennym dla dowódcy i zastępcy dowódcy JRG PSP. Na podstawie uzgodnień z Wydziałem Operacyjnym Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu dla naszej jednostki ustalony został limit 7 strażaków, którzy stanowią obsadę wozów bojowych w każdym dniu służby.

### Wybrane działania ratowniczo-gaśnicze z 2020 roku

#### Zderzenie dwóch samochodów osobowych na trasie Budzyń - Prosna

Dnia 7 stycznia służby ratunkowe otrzymały informację o wypadku drogowym na trasie Budzyń – Prosna. Jedna osoba została poszkodowana w wyniku zderzenia. Na drodze z rozbitym przodem stał samochód osobowy Opel Corsa, którym podróżowały dwie osoby, a w przydrożnym rowie stał drugi pojazd osobowy Opel Corsa, którym podróżowała jedna osoba. Na miejsce przybyły służby ratownicze: JRG Chodzież, OSP Budzyń, OSP Wyszyny, OSP Prosna, Policja i Zespół Ratownictwa Medycznego.

W pierwszej fazie akcji oświetlono miejsca zdarzenia i udzielono pomocy medycznej osobie poszkodowanej. Następnie odłączono akumulatory w pojazdach, zneutralizowano powstałe wycieki i uprzątnięto drogę z pozostałości powypadkowych. Droga przez ponad dwie godziny była nieprzejezdna.



#### Pożar dachu w firmie produkującej akumulatory

20 stycznia 2020 r. o godzinie 14:41 straż pożarna w Chodzieży otrzymała zgłoszenie o pożarze dachu w firmie produkującej akumulatory w Chodzieży. Palilo się poszycie dachu wykonane z papy oraz izolacja styropianowa nad magazynem.



Pracownicy zostali natychmiast ewakuowani jeszcze przed przybyciem służb. Pożar powodował duże zadymienie. Pracownicy odłączyli zasilanie elektryczne oraz gazowe na terenie całego zakładu.

Strażacy zabezpieczeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych podali jeden prąd wody na palące się poszycie dachu. Przy użyciu sprzętu burzącego, przecinarek oraz piły ratowniczej wykonano otwory w dachu celem polepszenia dostępu do zarzewi ognia ukrytych pod papą. Podano także drugi prąd wody w natarciu na widoczne palące się poszycie dachu od środka pomieszczenia.

W działaniach uczestniczyły 5 zastępów z JRG w Chodzieży, zastęp z OSP Milcz, z OSP Stróżewo, z OSP Zacharzyn oraz Policja. Akcja trwała 2 godziny, w której zaangażowanych było 24 strażaków.



### **Dwa samochody w rowie**

Trzy osoby zostały poszkodowane w wyniku wypadku do którego doszło na drodze krajowej nr 11 w okolicach zjazdu do miejscowości Podstolice.

21 stycznia 2020 roku, tuż przed godziną 10:00 Stanowisko Kierowania KP PSP w Chodzieży otrzymało zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych.

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów z uszkodzonych pojazdów oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Przybyłe na miejsce zdarzenia Zespoły Ratownictwa Medycznego zakwalifikowały wszystkie osoby poszkodowane do hospitalizacji.

Droga została całkowicie zamknięta na czas prowadzonych zdarzeń.

W działaniach brało udział trzy zastępy z JRG Chodzież, OSP Budzyń oraz trzy patrole Policji.






### Pożar silosu z trocinami

W niedzielę 19 kwietnia 2020 r. o godzinie 13:15, Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży otrzymało zgłoszenie o pożarze zbiornika z trocinami w zakładzie produkującym meble, w miejscowości Podanin.

Do pożaru zostało zadysponowanych 9 zastępów straży pożarnej, Pogotowie Energetyczne i Policja. W początkowej fazie działania strażaków polegały na gaszeniu pożaru z działka wodnego drabiny mechanicznej SD-30 oraz przez wewnętrzny system gaszenia pożaru, który został zasilony przez pracowników zakładu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia kolejnych zastępów, ratownicy podali dwa prądy piany średniej do wnętrza silosu przez klapy rewizyjne na dachu oraz przepalone panele przeciwwybuchowe. Nikt nie został poszkodowany i nie było potrzeby ewakuacji pracowników.

W działaniach trwających prawie cztery godziny brało udział 39 strażaków z JRG Chodzież, OSP Budzyń, OSP Stróżewo, OSP Podstolice i OSP Chodzież.

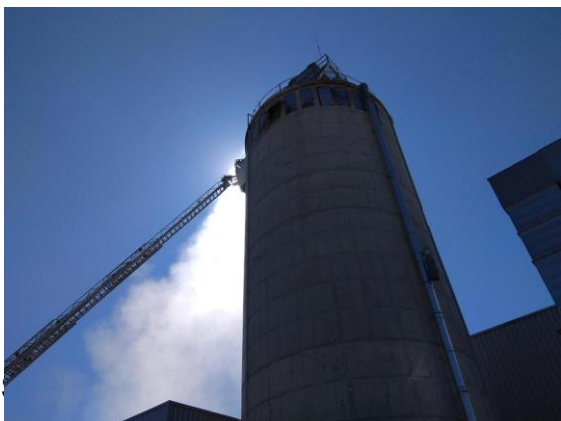

W dniu 24 maja 2020r. o godz. 17:22 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży wpłynęło zgłoszenie od Centrum Powiadamiania Ratunkowego z Poznania o samochodzie osobowym, który wypadł z drogi do przydrożnego rowu w okolicach miejscowości Studźce. Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG PSP w Chodzieży oraz OSP w ksrq z Margonina. Działania straży pożarnej polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w samochodzie, udzieleniu wsparcia psychicznego dla poszkodowanego do czasu przybycia na miejsce zdarzenia ZRM – poszkodowany nie został przewieziony do szpitala. Podczas działań ruch na drodze odbywał się wahadłowo.



### Intensywny piątek 19 czerwca

11 zdarzeń obsłużyli strażacy powiatu chodzieskiego 19 czerwca 2020 r. Od godziny 11:00 obowiązywało ostrzeżenie 2 stopnia o intensywnych burzach. Jednak obfite opady deszczu przyszły dopiero około godz. 18:00. To one były przyczyną lokalnych podtopień dróg i piwnic w Chodzieży. W ośmiu miejscach w Chodzieży strażacy używali pomp, aby zlikwidować podtopienia. Jednak w tym dniu nie tylko podtopienia przysporzyły strażakom intensywnej pracy. O godz. 16:02 doszło do zderzenia ciągnika rolniczego z pociągiem osobowym, na przejeździe kolejowym w Sokołowie Budzyńskim. Mimo groźnie wyglądającego wraku traktora, jego kierowcy oraz 150 pasażerom pociągu, nic się nie stało. Do kolejnego wypadku doszło tuż przed godz. 19:00. Kierowca samochodu osobowego marki Rover 25 najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na jezdni, wpadł w poślizg i przewrócił się na dach, na środku drogi powiatowej z Adolfowa do Radwanek. Kierowca został zabrany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala.






### **Samochód uderzył w budynek**

W środę 24 czerwca 2020 r. o godz. 20:39 do Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży wpłynęła informacja o samochodzie osobowym, który uderzył w ścianę budynku jednorodzinnego w Budzynie.

Kierowca najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wypadł z niej i uderzył w narożnik domu. Uszkodzone zostały dwie ściany budynku oraz przód samochodu. Kierowca oraz mieszkańcy budynku wyszli ze zdarzenia bez obrażeń. Przy użyciu stempli budowlanych dokonano podparcia wieńca budynku, a otwór zabezpieczono płytami.

Na miejsce przybył inspektor nadzoru budowlanego, który zakazał na chwilę obecną użytkowania domu. Mieszkańcy tymczasowo zamieszkali u rodziny. W działaniach trwających niespełna dwie godziny uczestniczyły dwa zastępy straży pożarnej z JRG Chodzież, zastęp z OSP Budzyń oraz Policja.

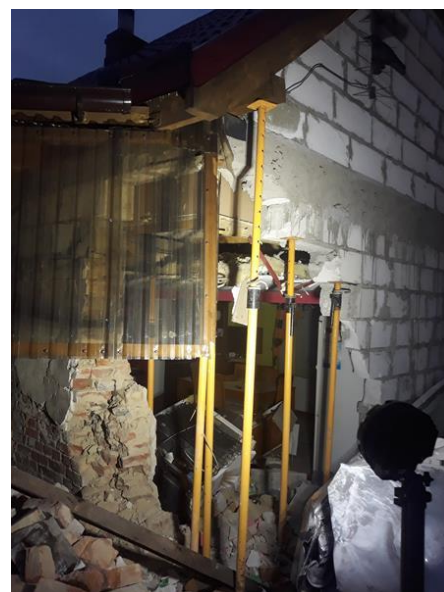

### **Zwłoki znalezione w jeziorze Siekiera**

W piątek 10 lipca 2020 r. o godz. 6:20 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży otrzymało zgłoszenie o martwym człowieku, który leży przy mostku na jeziorze „Siekiera” w Szamocinie.

Na miejsce zadysponowano 7 zastępów straży pożarnej (w tym 3 łódzie): 2 OSP Szamocin, 4 z JRG w Chodzieży oraz specjalistyczną grupę ratownictwa wodnego - nurkowego z JRG 2 w Pile. Ratownicy z OSP Szamocin, którzy jako pierwsi przybyli na plażę miejską, zastali zgłaszającego, który wskazał oddalony o około 200 metrów pomost, przy którym znalazł prawdopodobnie martwą osobę. Strażacy natychmiast zwodowali łódź i dopłynęli do wskazanego miejsca, gdzie znaleźli unoszącą się na wodzie osobę. Podjęto ją z wody i przetransportowano na brzeg, gdzie podjęto próbę przywrócenia parametrów życiowych.



Niestety lekarz Zespołu Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon kobiety. Na miejscu swoje czynności prowadzili Policjanci i Prokurator.

### **Poszukiwania osoby zaginionej**

W dniu 13 lipca 2020r. strażacy OSP oraz z JRG PSP Chodzież wzięli udział w akcji poszukiwawczej w okolicach miejscowości Zbyszewice. Pierwszy zastęp straży pożarnej wyjechał do akcji na prośbę Policji o godzinie 10:11 i był to specjalistyczny sprzęt w postaci łodzi motorowej w celu przeszukania brzegu Jeziora Zbyszewickiego w związku z poszukiwaniami osoby zaginionej.

Kolejne zastępy straży pożarnej dysponowane były zgodnie z prośbą kierującego akcją poszukiwawczą z Policji – łącznie do zdarzenia wyjechało 6 zastępów OSP i PSP (19 strażaków).

Skoordynowane działania ratowników ze straży pożarnej polegały na przeszukiwaniu wspólnie z policjantami oraz wolontariuszami terenów (m.in. pól upraw rolnych, nieużytków, zarośli) i akwenów wodnych w okolicach miejscowości Zbyszewice. Działania poszukiwawcze wspomagał policyjny dron oraz sąsiedzi osoby zaginionej. Osoba zaginiona (starsza kobieta) została znaleziona przytomna w zaroślach niedaleko plaży nad Jeziorem Zbyszewickim.

W działaniach poszukiwawczych trwających ponad 6 godzin udział wzięło 19 strażaków z JRG PSP w Chodzieży, OSP KSRG Margonin, OSP Próchnowo, OSP Dziewoklucz, OSP KSRG Szamocin oraz 50 policjantów.



### **Nawałnica nad Chodzieżą**

W dniu 19 lipca 2020 roku około godz. 17:30 przez Chodzież przeszła burza z intensywnymi opadami deszczu i gradu oraz porywistym i silnym wiatrem. W wyniku nawałnicy na terenie miasta strażacy musieli interweniować 40 razy do północy oraz kolejne 10 razy w dniu następnym, w godzinach porannych – łącznie w dniach 19 i 20 lipca z powodu przejścia burzy strażacy interweniowali 50 razy. Nikt na szczęście nie został ranny.

Najwięcej zdarzeń było związanych z wypompowywaniem wody z zalanych piwnic oraz budynków niżej położonych i zalanych posesji oraz ogródków działkowych. Ponadto strażacy musieli usuwać powalone drzewa, odłamane konary i gałęzie, leżące na drogach, usuwać skutki zerwanych linii energetycznych przez nadłamane konary drzew. W jednym zdarzeniu, w którym uszkodzeniu uległ dach na budynku mieszalnym zaszła konieczność jego zabezpieczenia przy pomocy plandeki.



W działaniach ratowniczych wykorzystywany był w szczególności sprzęt do wypompowywania wody, sprzęt wysokościowy, sprzęt burzący, pilarki oraz sprzęt oświetleniowy. Na miejsce zdarzeń przybył Burmistrz Chodzieży wraz z pracownikami, który zabezpieczył ciepłe posiłki dla pracujących strażaków.

W działaniach w dniu 19 lipca do północy brało udział naprzemiennie 19 zastępów staży pożarnej w sile 74 strażaków. Do zdarzeń zostały zadysponowane jednostki ochrony przeciwpożarowej z powiatu chodzieskiego, wągrowieckiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego.



### Pożar silosu w Lipinach

We wtorek 11 sierpnia 2020 r. o godz. 17:34 straż pożarna w Chodzieży została poinformowana o pożarze silosu na pellet przy szkole podstawowej w Lipinach.

Strażacy przy użyciu kamery termowizyjnej zlokalizowali punktowe źródła ciepła w leju zbiornika, a następnie przez otwory rewizyjne podali prąd wody za pomocą lancy gaśniczej. Następnie wykonano większe otwory, celem usunięcia spalonej zawartości z dna silosu. W trakcie prac doszło do wybuchu, który uszkodził dach i miejscowo odkształcił ściany silosu. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Prace wstrzymano ze względu na możliwe powtórzenie się sytuacji, do czasu zdjęcia uszkodzonego dachu.

W tym celu zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Technicznego z dźwigiem, z JRG 7 z Poznania. Po zdjęciu dachu wznowiono opróżnianie zbiornika. Działania trwały prawie do godziny 10:00 dnia następnego.

W działaniach uczestniczyła policja oraz 15 zastępów straży pożarnej z JRG Chodzież, JRG 7 Poznań oraz OSP Margonin. Łącznie 35 strażaków w tym oficer operacyjny, komendant powiatowy PSP z Chodzieży oraz Grupa Operacyjna z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.



### **Śmierć mężczyzny na torach**

17 sierpnia 2020r. po godzinie dwudziestej pierwszej do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży wpłynęło zgłoszenie o śmiertelnym potrąceniu mężczyzny przez pociąg pośpieszny w okolicach Sokołowa Budzyńskiego.

Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG w Chodzieży oraz OSP w KSRG z Budzyna i OSP Sokołowo Budzyńskie. Na miejscu ratownicy zastali skład pociągu (relacji Ustka – Poznań) stojący w polu, a na przodzie lokomotywy znaleziono ciało mężczyzny w średnim wieku. Ruch na linii kolejowej Piła – Poznań na czas prowadzonych działań był zablokowany. Strażacy przeszli cały skład sprawdzając stan psychofizyczny podróżujących – nikt nie wymagał pierwszej pomocy, a następnie oświetlili teren akcji na czas prowadzonych działań dochodzeniowych przez przybyłych policjantów i Prokuratora. Wobec podróżujących zastosowano zastępczy środek transportu w postaci autobusów rejsowych zorganizowanych przez przewoźnika kolejowego. Po podstawieniu komunikacji zastępczej ratownicy pomogli pasażerom w przejściu z pociągu do autobusów. W działaniach trwających ponad 4 godziny brało udział 5 zastępów straży pożarnej (19 strażaków). Przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśnia Policja, pod nadzorem Prokuratora.



### **Śmiertelne potrącenie rowerzystki**

„Potrącono rowerzystkę w Brześcińcu” – taką informację od Policji otrzymał dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Chodzieży, 3 września 2020 r. o godz. 14:19. Natychmiast zostały zadysponowane zastępy straży pożarnej z JRG Chodzież, JRG Wągrowiec, OSP Budzyń i OSP Brzeźkiniec. W momencie dojazdu pierwszego zastępu straży na miejscu już działania prowadził Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja. Niestety poszkodowana już nie żyła.





Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i na prośbę Policji zamknięto drogę w obu kierunkach.

### **Potrącenie na torach w Chodzieży**

8 września 2020 r. po godzinie siódmej do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży wpłynęło zgłoszenie o potrąconej kobiecie przez pociąg pasażerski w miejscowości Chodzież.

Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG PSP w Chodzieży oraz z OSP w KSRG z Milcza. Na miejscu ratownicy zastali stojący skład pociągu (relacji Poznań - Kołobrzeg) w okolicach ulicy Mostowej, który dopiero co ruszył ze stacji PKP Chodzież w kierunku stacji PKP Piła. Kilkadzieciąt metrów wcześniej między szynami kolejowymi leży przytomna kobieta z widocznymi obrażeniami obu stóp.

Działania straży pożarnej w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej osobie do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego. Dalsze działania straży pożarnej polegały na przejściu przez cały skład pociągu



pasażerskiego w celu sprawdzenia stanu psychofizycznego podróżujących – nikt nie wymagał pomocy, a następnie zabezpieczeniu miejsca lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowana kobieta została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Bydgoszczy. Na miejsce zdarzenia przybyła Policja, Służba Ochrony Kolei oraz Prokurator.

W działaniach trwających półtora godziny brało udział 5 zastępów straży pożarnej (14 strażaków).

### **Śmiertelny wypadek w Kierzkowicach**

W niedzielę 4 października 2020 r., tuż przed godziną 10:00 Straż Pożarna w Chodzieży została poinformowana o samochodzie (marki Seat) leżącym na dachu, pod którym znajduje się mężczyzna. Miało to miejsce w Kierzkowicach, przy drodze krajowej nr 11. W celu dotarcia do poszkodowanego strażacy przewrócili samochód na bok, przenieśli mężczyznę w bezpieczne miejsce, pod nadzorem Zespołu Ratownictwa Medycznego. Niestety lekarz stwierdził zgon mężczyzny.



W działaniach trwających około 3 godzin uczestniczyli: Zespół Ratownictwa Medycznego, Policja, Prokurator oraz zastępy Straży Pożarnej z JRG Chodzież i OSP Milcz.

### Pożar w Podstolicach

6 listopada 2020 roku kilka minut po godzinie dziewiątej Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Podstolic o pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Podstolice. Dyżurny SK natychmiast zadysponował zastępy gaśnicze i drabinę mechaniczną z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP z Chodzieży oraz zastępy z OSP KSRG Budzyń, OSP KSRG Margonin oraz OSP Podstolice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej, stwierdzono, że budynek jednorodzinny znajduje się cały w ogniu. Podano dwa prądy gaśnicze wody w natarciu na palący się budynek. Obok płonącego domu stała mała dziewczynka w wieku około 6 lat, którą pilnował pies. Po umieszczeniu psa w szopie dziewczynce udzielono wsparcia psychicznego, a następnie przekazano przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego – dziewczynka nie została hospitalizowana. Dalsze działania straży pożarnej polegały na dogaszaniu pożaru, podczas których m.in. wyniesiono z budynku 3 butle propan-butan 11 kg i poddano je procesowi schłodzenia, sprawdzając ich temperaturę kamerą termowizyjną. Na miejsce przybył Wójt Gminy Budzyń. W wyniku pożaru spaleni uległ cały budynek mieszkalny wraz z wyposażeniem.

W działaniach trwających trzy i pół godziny wzięło udział 9 jednostek ochrony przeciwpożarowej (24 strażaków), Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Pogotowie Energetyczne.



### Śmierć w pożarze

18 listopada 2020 roku kilka minut po godzinie czwartej rano Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, otrzymał zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Nowa Wieś Wysznińska. Prawdopodobnie w środku budynku może być jedna osoba.

Dyżurny SK natychmiast zadysponował zastępy gaśnicze i drabinę mechaniczną z terenu powiatu chodzieskiego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej stwierdzono, że budynek jednorodzinny



jednokondygnacyjny jest cały objęty pożarem, a z większości okien i drzwi wydobywają się słupy ognia. Z relacji sąsiada uzyskano informację, że w środku prawdopodobnie przebywa jedna osoba. Działania w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów gaśniczych wody w natarciu na palący się budynek. Strażacy w pełnym zabezpieczeniu przedostali się do pomieszczenia, w którym mogła znajdować się potencjalna osoba. Pomieszczenie to zostało przeszukane - nie znaleziono nikogo. Z uwagi na wysoką temperaturę oraz niestabilną konstrukcję dachu wycofano strażaków ze środka budynku i prowadzono działania z zewnątrz. Podano kolejne prądy wody gaśniczej na płonący budynek. W trakcie działań wyniesiono z budynku jedną butlę propan-butan 11 kg i poddano ją procesowi schłodzenia, sprawdzając jej temperaturę kamerą termowizyjną. Po stłumieniu pożaru przystąpiono do dogaszania pożaru oraz prac rozbiórkowych spalonej i nadpalonej niestabilnej konstrukcji dachowej, niestabilnych ścian i stropów. Kilka minut po godzinie dziesiątej odnaleziono ofiarę pożaru – mężczyznę, mieszkańca spalonego budynku.

Na miejsce przybyła Policja, Prokurator, Pogotowie Energetyczne oraz Wójt Gminy Budzyń. W wyniku pożaru spaleni uległ cały budynek jednorodzinny wraz z wyposażeniem.

W działaniach trwających osiem i pół godziny wzięło udział 9 jednostek ochrony przeciwpożarowej z KP i JRG PSP w Chodzieży, OSP KSRG Wyszyny, OSP KSRG Budzyń, OSP KSRG Stróżewo (27 strażaków).



### **Wypadek dwóch TIR-ów w Budzynie**

4 grudnia 2020 roku o godzinie 12:40 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży otrzymało informację poprzez Centrum Powiadamiania Ratunkowego o zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych na drodze krajowej nr 11 na wysokości Budzyna. Zadysponowano zastępy z Jednostki

Ratowniczo - Gaśniczej PSP z Chodzieży, OSP KSRG Budzyń, Policję oraz ambulans Państwowego Ratownictwa Medycznego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że na drodze krajowej K-11 stoją dwa uszkodzone samochody ciężarowe z naczepami - zablokowany jest jeden pas ruchu. Kierowca pojazdu, który został uderzony w tył znajduje się na zewnątrz (bez widocznych obrażeń), a drugi kierowca jest uwięziony w kabinie (przytomny) - uszkodzony cały przód ciągnika siodłowego.

Działania straży pożarnej w pierwszej kolejności polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Następnie ewakuowano poszkodowanego na zewnątrz i udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy (wsparcie psychiczne i badanie urazowe). Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego po przebadaniu kierowcy ciężarówki nie zakwalifikował go do hospitalizacji. Droga krajowa K-11 na czas działań była całkowicie zablokowana. Plamę płynów eksploatacyjnych samochodu ciężarowego posypano sorbentem, a rozrzucone elementy samochodów usunięto na pobocze drogi. Policja zorganizowała objazd, a następnie kierowała ruchem drogowym w sposób wahadłowy.

W działaniach trwających blisko 2 godziny brało udział 6 zastępów straży pożarnej (16 strażaków), Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz zarządca drogi - GDDKiA.



### **Samochód uderzył w drzewo**

30 grudnia 2020 r. o godzinie 19:41 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży wpłynęła formatka z informacją o dachowaniu samochodu osobowego, na drodze wojewódzkiej DW191 w miejscowości Sokolec. Na miejsce zadysponowano zastępy z JRG Chodzież, OSP Szamocin, OSP Lipa Nowy Dwór i z OSP Lipa Góra.

Pierwsze zastępy dotarły po 9 minutach od momentu zgłoszenia i zastały auto osobowe (VW Passat) leżące na boku, na poboczu drogi, przy drzewie. Dwie osoby podróżujące pojazdem wyszły z niego o własnych siłach.

Strażacy oświetlili i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy kobiecie i mężczyźnie, a następnie przekazali ich Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Oboje wymagali hospitalizacji.

Na czas prowadzonych działań (około 2,5 godziny), droga była całkowicie zamknięta.

## Ćwiczenia w 2020 roku

W 2020 roku Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Chodzieży aktywnie uczestniczyła w ćwiczeniach zgodnie z rocznym harmonogramem. W obecnej sytuacji pandemicznej ćwiczenia realizowano tylko na zmianach służbowych zachowując pełny reżim sanitarny. Główny nacisk położono na ćwiczenia praktyczne realizowane w ramach dziedzin ratowniczych:



W czerwcu 2020 roku na terenie Leśnictwa Oleśniczka przeprowadzono duże ćwiczenia taktyczno-bojowe w oparciu o rozkaz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z udziałem jednostek OSP oraz innych podmiotów ratowniczych.



W trakcie ćwiczeń przeprowadzono również kontrolę gotowości ratowników oraz sprzętu wchodzącego w skład plutonu wsparcia w ramach kompanii wojewódzkiego odvodu operacyjnego Piła.

Ćwiczenia miały na celu przećwiczenie działań gaśniczych podczas pożaru lasu z zachowaniem ciągłości podawania środka gaśniczego w systemem dowożenia i przetłaczania wody do pożaru.





Sprawdzono również organizację łączności na poziomie taktycznym, wymianę korespondencji radiowej wewnątrz odcinków bojowych na przydzielonych kanałach ratowniczych w ramach odcinków bojowych, oraz ocenę wymiany korespondencji radiowej między dowódcami poszczególnych odcinków bojowych, na KDR na kanale KDW. Z przeprowadzonych ćwiczeń sporządzone zostały wnioski, szczegółowo omówione na zmianach służbowych.

W 2020 roku w ramach ćwiczeń na obszarach leśnych JRG PSP praktycznie przećwiczyła możliwości poboru wody ze zbiorników pożarowych do gaszenia pożarów kompleksów leśnych. Ćwiczenia te realizowane były w ramach doskonalenia zawodowego na trzech zmianach służbowych. Ćwiczenia przeprowadzono w trzech nadleśnictwach; Podanin, Sarbia i Durowo, łącznie ćwiczenia przeprowadzono na czternastu zbiornikach przeciwpożarowych.



## Operacyjne rozpoznanie obiektów

JRG PSP łącznie operacyjnie rozpoznała 14 obiektów na terenie powiatu chodzieskiego. Z ćwiczeń zostały sporządzone Karty operacyjnego rozpoznania obiektu oraz dokumentacja fotograficzna dla potrzeb SK KP PSP w Chodzieży. Oprócz



obiektów produkcyjno-magazynowych oraz użyteczności publicznej JRG przeprowadziła operacyjne rozpoznanie kąpielisk.



Szczególną uwagę poświęcono na możliwości dojazdowe zaopatrzenia wodnego dla danego obiektu, oraz możliwość rozstawienia drabiny mechanicznej. W ćwiczeniach wzięły udział

również jednostki OSP z terenu gminy obiektów rozpoznawanych operacyjnie.

W ramach operacyjnego rozpoznania obiektów JRG PSP w 2020 roku rozpoznała łącznie cztery kąpieliska na terenie powiatu chodzieskiego



W tych ćwiczeniach główny nacisk położona na możliwości dojazdowe służb ratowniczych oraz na możliwość wodowania łodzi.



## V. Gospodarka transportowa

Podstawową siłę bojową KP PSP w Chodzieży stanowią trzy samochody gaśnicze (dwa średnie i jeden ciężki) o łącznej pojemności wody 11 tys. litrów oraz drabina mechaniczna o zasięgu 30 metrów. W 2020 roku Komenda przekazała podnośnik hydrauliczny SHD-21 na podwoziu VOLVO jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczorach, który został zastąpiony drabiną mechaniczną na podwoziu IVECO w 2018 roku. Pozostałe pojazdy stanowią uzupełnienie działań i jest to jeden samochód rozpoznawczo-ratowniczy z napędem terenowym - Mitsubishi L-200, mikrobus - VW Caravelle oraz dwa samochody operacyjne - Skoda Octavia i Peugeot Partner.

Lp.	Kategoria pojazdu	Typ pojazdu	Podwozie	Rok produkcji
1	operacyjny	SLOp	PEUGEOT PARTNER	2014
2	operacyjny	SLOp	SKODA Octavia	2009
3	gaśniczy średni z modulem proszkowym	GBAPr 2,5/25	MAN - TGM	2014
4	gaśniczy średni	GBA 2,5/16	MAN – TGM 4x4	2015
5	gaśniczy ciężki	GCBA 5,9/40	MAN 4x4	2019
6	drabina mechaniczna	SD-30	IVECO	2018
7	mikrobus	Bus	VW Caravelle	2012
8	rozpoznawczo - ratowniczy	SLRR	Mitsubishi L200	2008

Z powyższego zestawienia wynika, że średnia wieku eksploatowanych w KP PSP w Chodzieży pojazdów pożarniczych na koniec roku 2020, wynosiła około 6,38 roku.

Odpowiednia dbałość o sprzęt wydłuża jego żywotność, dlatego też w 2020 roku wykonano 51 obsług technicznych pojazdów pożarniczych oraz 240 obsług technicznych sprzętu silnikowego (pilarki, motopompy, agregaty), a także 63 obsług sprzętu ODO. Ponadto wykonano 5 drobnych napraw na terenie komendy i 15 w warsztatach zewnętrznych.

W roku 2020 odnotowano dwie awarie wykluczające pojazdy z użytkowania:

- zapchany filtr cząstek stałych w samochodzie osobowym,
- uszkodzony wysprzęglik sprzęgła w samochodzie operacyjnym.

W okresie jesiennym pojazdy i sprzęt poddawane są gruntownym przeglądom technicznym, których głównym celem jest przygotowanie do eksploatacji w okresie zimowym. Przygotowania polegały na wymianach oleju, filtrów, płynów, konserwacji i drobnych naprawach. Należy zaznaczyć, że zdecydowana większość prac wykonywana była we własnym zakresie, w sposób minimalizujący koszty własne.

## VI. Zagadnienia kwatermistrzowskie

Głównymi zadaniami w zakresie spraw kwatermistrzowskich było:

- doposażenie strażaków w środki ochrony osobistej oraz środki higieny osobistej,
- realizacja zadań w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego na zakup sprzętu pożarniczego oraz na poprawę infrastruktury komendy,
- realizacja zadań z zakresu utrzymania obiektów, planowanych zakupów i napraw oraz opłat za nośniki energii i usługi komunalne,
- realizacja świadczeń przysługujących funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym.

*Zakupy sprzętu gaśniczego, ratowniczego, specjalistycznego, uzbrojenia osobistego:*

- **zakup motopompy pożarniczej** Tohatsu VE 1500 ze smokiem pływającym – typ M 16/8 – wartość zakupu 43.804,40 zł. Zakup sprzętu pozwolił na uzupełnienie normatywu wyposażenia sprzętowego JRG.
- **zakup namiotu ratowniczego** – wartość zadania 33.000,00 zł. – sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Namiot przeznaczony do prowadzenia długotrwałych działań ratowniczych oraz działań służących ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2
- **zakup urządzeń do prania, suszenia, dezynfekcji i impregnacji środków ochrony indywidualnej strażaka** przeznaczonych na potrzeby Komendy w ramach realizacji przedsięwzięcia z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii - wartość zadania 51.414,00 zł., z czego 48.614,00 zł pochodziło z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a pozostałą kwotę 2.800,00 zł dofinansowało Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Chodzieski. Posiadanie na wyposażeniu jednostki profesjonalnej pralnicy podnosi poziom bezpieczeństwa zdrowotnego ratowników ze względu na fakt, iż substancje szkodliwe, z jakimi spotykają się oni podczas działań, osiadają na środkach ochrony indywidualnej. Nieprawidłowo usunięte substancje są źródłem ekspozycji na kancerogeny,



substancje biologiczne, bakterie i wirusy nawet długo po zakończeniu działań.

- zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku na łączną kwotę 21.937,01 zł.
- zakup środka pianotwórczego - 1.000 kg na kwotę 5.700,00 zł.
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego na kwotę 3.172,57 zł.

W ramach środków pochodzących z rezerwy celowej „Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020 przyznano kwotę 66.866,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu informatyki i łączności – wartość zadania 25.000,00 zł: serwer i urządzenia sieciowe (22.017,00 zł) oraz zestaw telefoniczny Cisco (2.983,00 zł),
- zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – 41.866,00 zł - zakup 11 kompletów ubrań specjalnych Tiger Plus z lekką kurtką Bushfire: zakup ubrań pozwolił w 100 % doposażyć funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w ubrania nowego typu.

Zadania remontowe:

- **wymiana szlabanu oraz bramy garażowej** na kwotę 29.000,00 zł. W ramach zadania: wymieniono szlaban elektromechaniczny do pracy intensywnej, dwa ramiona aluminiowe o długości 4400 mm/ramię, z diodowym oświetleniem, fotokomórką zabezpieczającą przed zamknięciem, pilotem sterowania, sygnalizacja otwierania i zamykania, wymieniono bramę garażową segmentową, ocieplaną, wraz z drzwiami wejściowymi w bramie,
- **remont szatni ubraniowej** wykonano na kwotę 24.978,83 zł. W ramach zadania wykonano następujące czynności: zdemontowano istniejące wieszaki ubraniowe, usunięto starą powłokę malarską, uzupełniono ubytki w ścianach, zagruntowano ściany, położono gładź szpachlową, pomalowano ściany i sufit, wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie, wykonano wentylację mechaniczną, wymieniono grzejnik.





Darowizny:

W 2020 r. Komenda Powiatowa PSP w Chodzieży otrzymała darowizny – materiały służące walce z Covid-19 w kwocie 43.515,02 zł.

### **Zakupy realizowane przez jednostki OSP w zakresie dotacji celowych**

W 2020 roku jednostki OSP, w ramach środków przyznanych jednostkom włączonym do KSRG oraz przygotowania innych jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych, a także dokonały doposażenia w nowoczesny sprzęt oraz wyposażenie dla ratowników, a także przeprowadziły prace remontowe w strażnicach. W ramach koordynowanych przez Komendę zakupów, jednostki wydatkowały następujące kwoty dotacji:

- **przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych w zamian za organizację obozu MDP:**

Lp.	Jednostka OSP	Rodzaj kosztów	ilość	poniesione wydatki	
				z dotacji	Inne źródła finansowe
1.	OSP Lipia Góra	hełm strażacki	4	3333,00	0,00
2.	OSP Podstolice	ubranie specjalne	1	3 333,00	667,00
3.	OSP Zacharzyn	buty strażackie	6	3 334,00	2,00
<b>Razem</b>				<b>10000,00</b>	<b>669,00</b>

- **przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych:**

Lp.	Jednostka OSP	Rodzaj kosztów	Ilość	poniesione wydatki	
				z dotacji	Inne źródła finansowe
1.	OSP Chodzież	remont strażnicy	1	7000,00	42,99
2.	OSP Heliodorowo	remont strażnicy	1	6100,00	5,00
		zakup motopompy pożarniczej	1	10100,00	0,00
3.	OSP Lipia Góra	wąż tłoczny	10	2000,00	0,00
		radiotelefon	1	820,00	1100,00
4.	OSP Zacharzyn	hełm strażacki	5	4300,00	0,00
		rękawice specjalne	6	1060,00	50,00
5.	OSP Zbyszewice	wąż tłoczny	10	2140,00	60,00
		topór / inopur / siekierołom / narzędzie wielofunkcyjne	1	1250,00	0,00
Razem				34770,00	1257,99

- **realizacja zakupu pojazdu ratowniczo – Gaśniczego dla Jednostki OSP Margonin - BITWA O WOZY II TURA** – wartość zadania 799.992,00 zł. środki na zakup pojazdu 399.992,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 400.000,00 zł. dotacja Komendy Głównej PSP Warszawa na realizację

zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

- **zapewnienie gotowości bojowej jednostek dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego:**

Lp.	Jednostka OSP	Rodzaj kosztów	Ilość	poniesione wydatki	
				z dotacji	inne źródła finansowe
1.	OSP Stróżewo	wciągarka	1	850,00	240,00
		aparat powietrzny nadciśnieniowy z maską	2	9100,00	2840,00
2.	OSP Budzyń	megafon	2	650,00	0,00
		szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym/uprząż asekuracyjna	1	133,28	57,38
		aparat powietrzny nadciśnieniowy z maską	2	9466,72	0,00
3.	OSP Lipa Nowy Dwór	wciągarka	1	2000,00	0,00
4.	OSP Szamocin	megafon	1	430,00	29,00
		cyliner rozpierający (rozpierzacz kolumnowy)	1	6850,00	4220,00
5.	OSP Margonin	kamizelka asekuracyjna z uprzążą i sygnalizatorem świetlnym o wyporności min. 80 N z uprzążą i sygnalizatorem świetlnym	2	1800,00	50,00
		nóż ratowniczy	2	300,00	0,00
6.	OSP Milcz	remont strażnic	1	23280,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>54860,00</b>	<b>7 296,38</b>

## VII. Działania kontrolno-rozpoznawcze


W 2020 roku, w ramach działalności kontrolno-rozpoznawczej, przeprowadzono łącznie 89 czynności kontrolno-rozpoznawczych. W ramach działalności kontrolnej przeprowadzano kontrole podstawowe, doraźne i sprawdzające, czynności odbiorowe oraz wizje lokalne. Powyższe kontrole objęły 121 obiektów budowlanych, budynków i terenów. Wykryto łącznie 205 uchybień w 32 obiektach. W celu wyegzekwowania przestrzegania przepisów przeciwpożarowych nałożono 22 decyzje administracyjne, dotyczące usunięcia uchybień, 4 decyzje administracyjne dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego, 14 decyzji administracyjnych przedłużających termin usunięcia nieprawidłowości.

Ilość kontroli z podziałem na rodzaj obiektu, przedstawia się następująco:


- obiekty użyteczności publicznej – 35,
- obiekty zamieszkania zbiorowego – 6,
- budynki mieszkalne wielorodzinne – 12,
- obiekty produkcyjne i magazynowe – 25,
- gospodarstwa rolne – 4,
- lasy – 7.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wystosowano również 49 wystąpień o charakterze niewłaściwym, wydano 26 postanowień, 1 zaświadczenie oraz 1 opinię dotyczącą spełniania wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ilość oraz rodzaj pism wychodzących z Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży w 2020 roku dotyczących działań kontrolno-rozpoznawczych przedstawia poniższy wykres:

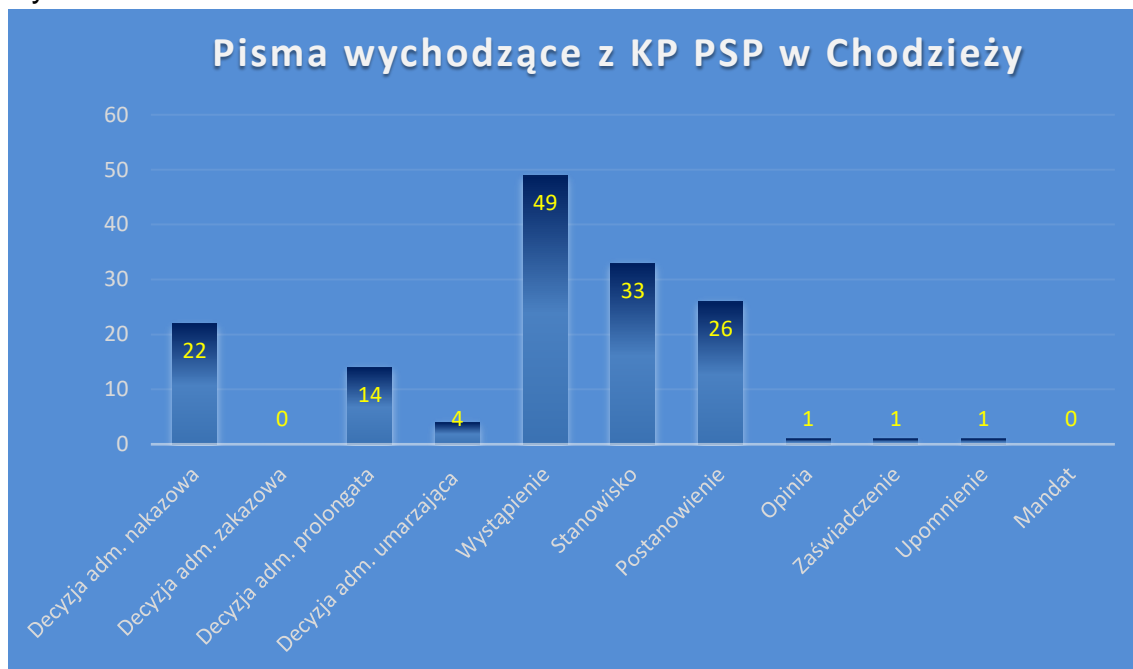

Procentowy udział zrealizowanych kontroli w poszczególnych grupach obiektów w 2020 roku przedstawia się następująco:

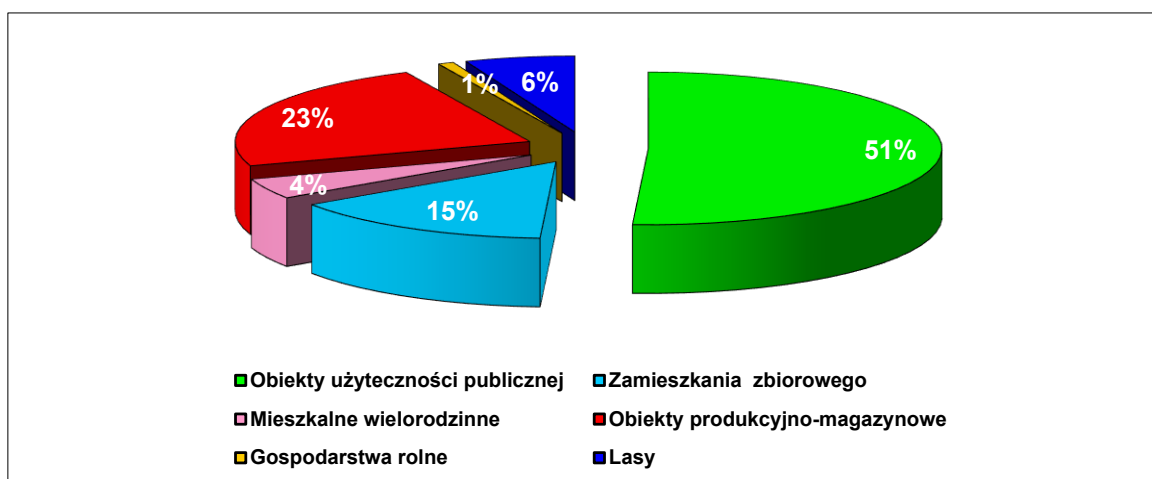

W 2020 roku realizowano czynności kontrolno-rozpoznawcze w następujących zakresach:

- kontrole dotyczące weryfikacji wykonania decyzji administracyjnych, których termin upłynął w 2019 i 2020 roku (9 kontroli),
- kontrole doraźne w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiektach zbierających odpady palne (10 kontroli),
- kontrole dotyczące wykonania pasów przeciwpożarowych w lasach (7 kontroli),
- kontrola obiektów przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży (1 kontrola),

W 2020 roku przeprowadzono również 33 czynności odbiorowe obiektów oddawanych do użytkowania. W 11 przypadkach obiekt nie spełniał wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej, w związku z czym nie został dopuszczony do użytkowania. Dokonanych zostało również 12 wizji lokalnych związanych między innymi ze składowaniem odpadów palnych, zagrożeniem pożarowym związanym z butlami propan-butan w mieszkaniach, jak i innymi sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego.

Zgodnie z wytycznymi Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, trzy dni przed imprezą masową stosowne informacje o imprezie przesyłane są do SKKW w Poznaniu oraz przekazywane do Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży.

W kontrolowanych obiektach stwierdzane najczęściej usterki to:

- brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- brak wymaganego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- brak hydrantów wewnętrznych,
- brak wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku lub terenu,
- brak zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych występujących w obiekcie,
- nie właściwe szerokości dróg ewakuacyjnych w obiekcie,

- stan dróg ewakuacyjnych (drożność, oznakowanie),
- niewykonywanie lub nieprzestrzeganie terminów wykonania konserwacji i okresowych badań instalacji użytkowych, zwłaszcza instalacji elektrycznej, odgromowej, kominowej i gazowej,
- brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub niedostosowanie do wymogów rozporządzenia,
- brak instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych,
- brak szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- niewłaściwe dostosowanie podręcznego sprzętu gaśniczego do pożaru mogącego wystąpić w obiekcie, jego zły stan techniczny, braki w oznakowaniu miejsc umieszczenia sprzętu i urządzeń przydatnych do prowadzenia działań ratowniczych (hydranty, wyłączniki prądu, gazu, itp.),

W ramach działań kontrolnych przeprowadzono kontrole obszarów leśnych. Przygotowanie ich do sezonu wzmożonej palności jest praktycznie bez zastrzeżeń. Kwestie ochrony przeciwpożarowej, takie jak przygotowanie punktów czerpania wody czy wyposażenie przeciwpożarowych baz pozostają bez większych uwag.

Działania służby kontrolno-rozpoznawczej to również prowadzona na szeroką skalę edukacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. W minionym roku ze względu na trwającą epidemię spowodowaną COVID-19 działania te musiały zostać ograniczone do zamieszczania na stronie internetowej KP PSP w Chodzieży informacji i porad dotyczących zagrożeń mogących występować w danym okresie roku kalendarzowego.

Pomimo obostrzeń udało się przeprowadzać także operacyjne rozpoznanie obiektów, w którym uczestniczą funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chodzieży.

Systematycznie, zgodnie z wyznaczonym terminarzem, do Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu przekazywane są wyniki działalności kontrolnej przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, wyniki postępowania pokontrolnego, wyniki kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym, wykaz obiektów objętych obowiązkiem wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej, wykaz obiektów zobowiązanych do posiadania ISA, SUG, DSO, sprawozdanie z czynności podejmowanych w ramach przekazywania do użytkowania odcinków autostrad i dróg ekspresowych, katalog zagrożeń, ocena zagrożenia na terenie powiatu chodzieskiego oraz sprawozdania miesięczne z czynności kontrolnych i odbiorowych.

## **VIII. Sport**

Sport umożliwia osiąganie celów oraz dążeń strażaków do rozwijania swoich indywidualnych możliwości, przyczyniając się tym samym do podnoszenia osobistej sprawności. Jedną ze skuteczniejszych form doskonalenia umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań w ramach grupy, jest wprowadzenie elementów sportowej rywalizacji. Wśród dyscyplin uprawianych corocznie przez chodzieskich strażaków wymienić należy m.in. sport pożarniczy, pływanie, piłkę nożną, lekkoatletykę i strzelectwo sportowe. Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży w 2020 roku nie uczestniczyli w turniejach i zawodach sportowych z powodu ich odwołania w związku z pandemią koronawirusa.

## IX. Podsumowanie i wnioski

1. Rok 2020 był w działalności Komendy rokiem szczególnym, gdzie nigdy wcześniej nie spotykano się z takimi utrudnieniami i ograniczeniami, ze względu na stan pandemii koronawirusa. Stan ten powodował utrudnienia w działaniach wszystkich komórek organizacyjnych, począwszy od JRG, przez wydział operacyjno-szkoleniowy, kontrolno-rozpoznawczy, kwatermistrzowski, aż po organizacyjny. Pomimo jednak tych ograniczeń Komenda realizowała nałożone na nią zadania, choć w niektórych obowiązkach w ograniczonym zakresie (choćby szkolenia druhów OSP czy prewencja społeczna).
2. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych i wsparcia rzeczowego umożliwiło wzmocnienie potencjału ratowniczego PSP i OSP.
3. Prawidłowe funkcjonowanie KSRG na terenie powiatu było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu w wykonanie zadań ratowniczych jednostek OSP i współpracy głównie z Policją, PRM, WOPR-em, nadleśnictwami i jednostkami samorządowymi.
4. Występują problemy z dyspozycyjnością druhów OSP w godzinach 6.00-15.00. Powoduje to w niektórych przypadkach, że wyjazdy zastępów odbywają się w niepełnych obsadach.
5. Na terenie powiatu występują miejsca, w których łączność radiowa jest utrudniona lub nie ma jej wcale. W związku z powyższym w najbliższym możliwym czasie należy podjąć dalsze działania, które przyczynią się do poprawy łączności.
6. Organizacja ćwiczeń zgrywających integruje środowisko pożarnicze i wzmacnia potencjał ratowniczy powiatu.
7. Podnoszenie kwalifikacji pożarniczych i specjalistycznych przez strażaków PSP i OSP jest niezbędnym elementem profesjonalnego realizowania zadań ratowniczo-gaśniczych i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa samych ratowników.
8. Analizy działań ratowniczych i kontrole gotowości operacyjnej realizowane przez KP PSP i KW PSP potwierdzają zgodność ze standardami określonymi przez KGSP.

## **X. Planowane zadania na 2021 rok**

1. Profesjonalna realizacja działań ratowniczych zgodnie ze swoim powołaniem, jakim jest przede wszystkim walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz ze standardami KG PSP.
2. Realizacja zadań prewencji społecznej w ramach m.in. turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”, akcji „Czad i ogień – obudź czujność”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne lodowiska”, „Bezpieczne wakacje” poprzez spotkania edukacyjne.
3. Dalsza modernizacja systemu łączności bezprzewodowej.
4. Dalsze doskonalenie we wdrożeniu koncepcji zaopatrzenia wodnego dla zdarzeń wymagających dużej intensywności podawania wody.
5. Utrzymanie lub poprawianie dotychczasowych wskaźników operacyjnych i prewencyjnych.
6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej, mieszkalnych, produkcyjno-magazynowych oraz lasach.
7. Pomoc OSP Budzyń w organizacji obozu MDP.
8. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bhp podczas pełnienia służby oraz w czasie działań ratowniczych.
9. Organizowanie i prowadzenie szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla druhów OSP.
10. Kontynuacja ćwiczeń zgrywających na obiektach dla jednostek OSP i JRG.
11. Realizacja ćwiczeń w komorze dymowej dla jednostek OSP z KSRG.
12. Kontynuacja warsztatów szkoleniowych z różnych dziedzin ratownictwa specjalistycznego dla druhów OSP z terenu powiatu.
13. Kontynuacja doposażenia sprzętowego w zakresie ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym w jednostkach KSRG.
14. Prowadzenie działań profilaktycznych i kontynuowanie wprowadzania rozwiązań organizacyjnych i sprzętowych mających na celu ograniczenie bezpośredniego narażenia strażaków KP jak i OSP na czynniki rakotwórcze.
15. Współpraca z ZOSP RP i jednostkami OSP z terenu powiatu.

Realizacja planowanych zadań będzie uzależniona od stanu pandemii na terenie kraju, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.



## **UZASADNIENIE**

**do uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży o stanie bezpieczeństwa powiatu chodzieskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020.**

Do zakresu działania i zadań powiatu, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym należy zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Zgodnie z zapisem art. 12 pkt 9d cytowanej wyżej ustawy do wyłącznej właściwości rady powiatu należy dokonywanie oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.

Ponadto na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej rada powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informację Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.

W związku z powyższym przedkłada się projekt niniejszej uchwały. Podjęcie uchwały nie spowoduje w 2021 r. skutków finansowych dla budżetu powiatu chodzieskiego.